

تملأ بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (ب دراسات بيئية محددة)

لمحطات مياه الشرب السطحية / مأخذ مياه محطات الشرب (بطاقة حتى ٢٠ ألف م³ يوم)

١ . معلومات عامة

١-١ اسم المشروع : مأخذ ومحطة تنقية مياه شرب بيت علام - مركز جرجا - محافظة سوهاج

٢-١ نوع المشروع : بنية أساسية

٣-١ عنوان المشروع :

■ يقع المأخذ على ترعة الكسرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

■ تقع محطة بيت علام بمركز جرجا وتبعد حوالي ١٥ كم عن مدينة جرجا وتبعد حوالي ٤٠ كم عن مدينة سوهاج.

■ طول خط المياه العكرة من ترعة الكسرة حتى موقع محطة المياه حوالي ٣ كم بمركز جرجا.

٤-١ اسم مالك المشروع : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

٥-١ اسم الشخص المسؤول : السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب

رقم التليفون : ٠٩٣٢٣٠١٢٩١ رقم الفاكس : ٠٩٣٢٣٠١٢٩٠

بريد إلكتروني : Info@scww.com.eg

القائم بإعداد النموذج: أ.د. محمود عبد العظيم (مرفق رقم ٩ شهادة القيد والاعتماد كإستشاري بيئي)

رقم التليفون: ٠٢/٢٤٧٢٠١٨٨ رقم الفاكس: ٠٢/٢٢٧٣٣٥٤١

بريد إلكتروني: aldarce@gmail.com

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: الأرض الخاصة بموقع المأخذ وموقع محطة المياه هي بالفعل ملك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومقام عليها مرافق قديمة لمياه الشرب وسيتم هدمها لتنفيذ على تلك المواقع المشروع المقترحة (مرفق رقم ١)

٧-١ طبيعة المشروع: توسيعات، نوعها جيد

• إذا كانت طبيعة المشروع توسيعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ نعم لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: لا يوجد

٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى). نعم لا

فى حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية: لا يقع المشروع ضمن مناطق تنمية أوسع

- هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى لهذه التنمية؟ نعم لا تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : لا يوجد لا يقع المشروع ضمن مناطق تنمية أوسع

٢ - بيانات المشروع:

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر^٢) :

-موقع المأخذ لمحطة بيت علام بأبعاد ١٠ × ١٠ م : ١٠٠ م^٢

-موقع محطة مياه بيت علام بأبعاد ٤٢,٥ × ٣٢ م : ١٣٦٢ م^٢

المساحة الكلية لمباني المشروع (متر^٢) : المأخذ: ٨٠ م^٢ ، المحطة: ١١٥٠ م^٢

٢-٢ المنتج الأساسي : مياه شرب

٣-٢ المنتج الثانوي : لا يوجد

٤-٢ مكان وموقع المشروع:

مرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة لأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأرضى، الطرق، المناطق الأثرية والمحميّات الطبيعية إن وجدت. (مرفق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصّة بمقاييس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

الإحداثيات: موضحة بالمرفق رقم (٢).

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية: الجهة الجنوبية لمحطة المياه يوجد بعض المباني ملاصقة للسور

القائم لمحطة المياه.

٦-٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

- | | | |
|---|--|--|
| مدينة <input type="checkbox"/> | يعلوه سكن <input type="checkbox"/> | مبني مستقل <input type="checkbox"/> |
| خارج الكتلة السكنية <input checked="" type="checkbox"/> | داخل الكتلة السكنية <input type="checkbox"/> | قرية <input checked="" type="checkbox"/> |
| منطقة صناعية <input type="checkbox"/> | منطقة صحراوية <input type="checkbox"/> | منطقة زراعية <input type="checkbox"/> |
| محمية طبيعية <input type="checkbox"/> | منطقة ساحلية <input type="checkbox"/> | منطقة حرفية <input type="checkbox"/> |
| أخرى، اذكرها <input type="checkbox"/> | | منطقة أثرية <input type="checkbox"/> |

٧-٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

موضح بالمرفق رقم (٣) وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

٨-٢ البنية الأساسية:

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| غير متوفرة <input type="checkbox"/> | متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> | شبكة المياه |
| غير متوفرة <input type="checkbox"/> | متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> | شبكة الكهرباء |
| غير متوفرة <input type="checkbox"/> | متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> | شبكة صرف صحي |
| غير متوفرة <input type="checkbox"/> | متوفرة <input checked="" type="checkbox"/> | شبكة طرق/سكة حديد |

٩- البدائل المقترنة لموقع المشروع

تم اختيار موقع المأخذ ومحطة تنقية مياه شرب بيت علام بهدف إستغلال موقع المرافق التي ملك شركة مياه سوهاج والتي بها مراقب قديمة ويمكن الاستفادة من استغلال تلك الموقع لتلبية إحتياجات منطقة المشروع من توفير مياه الشرب، وبحيث يكون قريب من مصدر المياه العكرة قدر الإمكان وحسب الموقع المتوفرة وضمن أملك شركة المياه ويكون متوفراً بجوار الموقع المقترن شبكات البنية التحتية من توفير مصدر كهرباء دائم لتشغيل المحطة وبجوار الطرق الرئيسية.

٣ . وصف مراحل المشروع:

١-٣ مرحلة البناء:

- تاريخ الإنشاء: جارى إعمال إنهاء مستدات الطرح للمشروع لطرحه للتنفيذ
 - الجدول الزمني للتنفيذ: غير متوفّر حتّى يتم إسناد المشروع للشركة المنفذة (المقاول)

١-١-٣ وصف موجز لأنشطة أثاء مرافق البناء:

- أعمال الهدم للمنشآت القائمة والتجميع والتخلص منها بالمدافن والمقابر العمومية المعتمدة بالمحافظة وطبقاً للتنسيق بين شركة المياه والجهات المعنية بالمحافظة.
 - تفيذ الاعمال المدنية الخاصة بالأخذ ومحطة المياه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية للمشروع والكود المصرى بالحفر والاعمال الخرسانية وتفيذ الاعمال المدنية لوحدات المحطة من احواض وخزان اراضى ومبني الكلور ومنظومة حقن الشبة وأعمال المأخذ ومحطة رفع المياه العكرة.
 - تفيذ أعمال الحفر توريد وتركيب وإختبار الخط الناقل للمياه العكرة.
 - توريد وتركيب وإختبار المهام الكهروميكانيكية (الطلبيات والمحابس والاجهزة) للمشروع.
 - وبعدها إجراء التجارب لبدء تشغيل المأخذ ومحطة تنقية المياه.

٢-١-٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة : مخلفات بناء وتشييد
 - نوعيتها : نواتج الحفر
 - كيفية التخلص : بالمقابل العمومية
 - كميتها : قليلة
 - مخلفات سائلة : لا يوجد
 - نوعيتها : لا يوجد
 - كيفية التخلص : لا يوجد
 - كميتها : لا يوجد
 - إنبعاثات غازية (دخان . رائحة . مواد عالقة) : في حدود الأثرية المنبعثة من أعمال الهمم والإنشاء وابتعاثات الغازات من معدات الحفر والنقل والتحميل والتغريغ ومن أنشطة التنفيذ.
 - ضوضاء: في حدود استخدام معدات الحفر والضوضاء الناتجة عن سيارات النقل وأنشطة نقل مواد البناء والتنفيذ.

• أخرى : لا يوجد

٢-٣ مرحلة التشغيل

١ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

• المكونات الرئيسية للمشروع :

- المأخذ: لسحب المياه العكرة من ترعة الكسرة كما يحتوى على المصافى ويتم خلالها إزالة الأشياء أو القطع الصلبة التي يمكن أن تعيق المضخات أو التنقية اللاحقة.

- محطة رفع المياه العكرة: لرفع المياه العكرة من موقع المأخذ إلى موقع المقترن لمحطة التنقية بطاقة حوالي ٦٥٠٠ م^٣/يوم بواسطة خط قطر ٣٠٠ مم لنقل المياه من ترعة الكسرة حتى محطة المياه.

- مراحل تشغيل ومكونات محطة تنقية المياه:

١. حوض المزج السريع

٢. حوض الترويب

٣. منظومة حقن الشببة

٤. حوض الترسيب من نوع Tube Settler

٥. المرشحات الرملية السريعة

٦. نوافخ الهواء لغسيل المرشحات

٧. الخزان الأرضي

٨. مبني الكلور

٩. حوض تجميع الروبة من أحواض الترسيب

١٠. خزان مياه غسيل المرشحات

١١. خزان مياه عادم غسيل المرشحات

١٢. حوض تركيز الحمامأ

١٣. أحواض تجفيف الحمامأ

• مصادر المياه (مسطحات مائية): ترعة الكسرة عند الكيلو ١٦ البر الإيسر

معدل الاستهلاك (م^٣/يوم) : ٦٥٠٠ م^٣/يوم

موضح بالمرفق رقم (٤): خطاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لوزارة الري والموارد المائية لطلب تحديد الاشتراطات والتوصيات المطلوب مراعتها لسحب المياه من ترعة الكسرة.

• نوع ومصادر الوقود: سولار - عمومي

معدل الاستهلاك : في حالة انقطاع التيار الكهربى والاعتماد على وحدة التوليد فإن معدل الاستهلاك اليومى للوقود من ٦٠٠ - ٨٠٠ لتر/يوم ومعدل الاستهلاك الشهري من ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ لتر.

• الطاقة المحركة المستخدمة: إجمالي الاحمال الكهربائية بالمحطة ٢٥٠ ك. وات - مصدرها : يتم التغذية من خلال محول كهربى (عدد ١) قدرة 500 KVA بمصدر جهد متوسط 11 KV وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء التابع لها المشروع بمحافظة سوهاج.

يتم تغذية المحطة من خلال وحدة توليد قدرة 400 KVA وذلك في حالة انقطاع التيار عن المحطة.

- ارفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون لكل مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لنتائج الأنشطة وخرائط التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكميياتها:
مرفق رقم (٥): وصف لأنشطة المشروع ومواصفات محطة تنقية مياه الشرب.

البدائل المأخوذة في الاعتبار للمدخلات المستخدمة أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع الأنشطة، الخ

- موضح بالمرفق رقم (٥) المدخلات المستخدمة والتكنولوجيا.
- لا يوجد بدائل لتنفيذ المشروع سوى البديل الراهن حيث نظراً لزيادة السكانية المستمرة فإنه يلزم توفير كميات مياه الشرب الازمة من خلال توفير مصدر آخر لمياه الشرب، وعليه قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالخطيط لتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب وأخذ لتلبية احتياجات مياه الشرب لمنطقة بيت علام بمركز جرجا.
- وفي حالة عدم تنفيذ المشروع ستقتصر منطقة المشروع إلى الاحتياجات المطلوبة لمياه الشرب.
- تسمى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسكان تلك المنطقة من خلال توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة أثناء وبعد تنفيذ محطة المياه.
- تحسين نوعية الحياة للسكان من خلال تحسين الصحة العامة وتوفير المياه الصالحة للشرب.

العملة المتوقعة وأماكن إقامتهم:

العملة المتوقعة تشمل (مدير المحطة، فني أعمال ميكانيكية، فني أعمال كهربائية، الحراسة والامن) ويتم العمل على ٣ وردبات باليوم كل وردية ٨ ساعات وبالتالي لا يوجد مكان للاقامة بالمحطة، ويتم تعين العمالة النهائية لتشغيل المحطة طبقاً لخطة العمل والتوظيف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

٢-٢-٣ المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

• ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: (لا يوجد) م/٣ ساعة
توصيف عمليات المعالجة للإنبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة: لا يوجد
برجاء إرفاق التحليل المتوقع للإنبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ (لا يوجد
إنبعاثات غازية)

• المخلفات السائلة:

الصرف الصحي : لا يوجد سواء دورة مياه واحد بمبنى الادارة
معدل الصرف : (٠,٢٥) م/٣ يوم
كيفية التخلص : شبكة عمومية
فى حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:
لا يوجد وحدة للصرف الصناعى مبني الادارة بالموجود بمحطة المياه سوف يصرف على شبكة الصرف الصحي المنطقة (شبكة البلدية مباشرة)

الصرف الصناعي : لا يوجد

معدل الصرف : (لا يوجد) م/٣/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي : لا يوجد صرف صناعي

طرق التخلص من الصرف:

على شبكة البلدية مباشرة يجمع في بحيرة بدون معالجة ويتم كسره

يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح (لا يوجد صرف على مسطح مائي)

أخرى (لا يوجد)

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي: لا يوجد وحدة لمعالجة الصرف الصناعي.

• **المخلفات الصلبة والخطرة :**

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد: الروبة الناتجة من أعمال تنقية المياه، ومعدل التولد ٦٠ م/٣/يوم.

طرق النقل والتداول والتخزين : يتم معالجة الروبة من خلال ما يلى:

- أعمال التركيز بواسطة (أحواض تركيز الروبة)

- أعمال التجفيف بواسطة (أحواض تجفيف الروبة)

طرق التخلص من المخلفات (متعدد - مدفن آمن - أخرى) : بعد إتمام أعمال التجفيف للروبة يتم التخلص منها في المدافن الصحية الخاصة بالمخلفات الصلبة الخطرة بواسطة العربات المخصصة لذلك.

• **بيئة العمل**

مؤشرات بيئية العمل:

خلال مرحلة التنفيذ:

- يتم إتخاذ تدابير الأمان والسلامة من مهامات الوقاية الازمة للعاملين وإلزامهم بارتدائها وكذلك توفير

الإسعافات الأولية وإتباع كل ما جاء بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

- يتم وضع علامات تحذيرية وشارات وأنوار وإتخاذ تدابير الأمان والسلامة والصحية المهنية للعمال ولموقع الأعمال للحماية من الحوادث.

- يتم إلزام المقاول بعمل كافة تدابير الأمان والسلامة وتأمين بيئه العمل ووضع العلامات التحذيرية والشرائط والأضواء، كما يكون من مسؤولية المقاول إعادة الأشياء إلى أصلها وإصلاح أي اضرار تلحق خلال التنفيذ أو الناتجة عن التنفيذ وذلك بالتنسيق مع المالك والمحافظة والجهات ذات الصلة.

خلال مرحلة التشغيل:

- يلزم اتخاذ كافة تدابير الأمان والسلامة من مهامات الوقاية الازمة للعاملين وإلزامهم بارتدائها وكذلك توفير الإسعافات الأولية وإتباع كل ما جاء بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

- يتم الالتزام بخطوات التشغيل والصيانة القياسية التي تم على أساسها تصميم المحطة.

- يلزم عمل الصيانة الدورية للمحطة من خلال برامج الصيانة الوقائية وطبقاً لخطة التشغيل وإجراءات التشغيل القياسية ومتطلبات المالك.

- طبقاً لخطة الطوارئ المعتمول بها في شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتخفييف أي حادثة محتملة لتقليل التأثير على العاملين وعلى المجتمع المحيط والبيئة وفقاً للقوانين المحلية فيما يختص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، ويتم تدريب العاملين على تنفيذ الخطة وعلى رد الفعل في حالة الطوارئ.

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): يتم الالتزام بكافة تدابير الامن والسلامة والصحة المهنية واستخدام مهامات الوقاية للعاملين وتوفير الاسعافات الاولية وذلك خلال مرحلة التنفيذ ومرحلة التشغيل.

مُرفق صحيفة الامان للكلور وموضحة بالمُرفق رقم (٦).

• أخرى : لا يوجد

٤ - القوانين والتشريعات السارية

ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مُرفق رقم (٧) الإطار القانوني والتشريعي.

٥ - تقييم التأثيرات البيئية

مُرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات، كما مُرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مُرفق رقم (٨): تقييم التأثيرات البيئية المحتملة خلال مرحلة البناء أو التشغيل.

٦ - خطة الإدارة البيئية لتخفييف التأثيرات البيئية :

٤-١ ملخص التأثيرات البيئية :

لا يوجد تأثيرات بيئية سلبية محتملة أثناء مرحلة البناء أو التشغيل في حالة الالتزام بتدابير الامن والسلامة من مهامات الوقاية الازمة للعاملين وتوفير الاسعافات الاولية وإتباع كل ما جاء بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتطبيق الموصفات الفنية المعتمدة والخاصة بالمشروع والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والковد المصري والقيام بأعمال الصيانة الدورية والسنوية للمحطة والإجراءات الموضحة بخطة الإدارة البيئية.

(مُرفق رقم ٨ الإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية الناتجة وتحديد المسئول عن كل إجراء).

٤-٢ وصف إجراءات التخفييف لكل تأثير: موضحة بالمُرفق رقم (٨)

٤-٣ وصف برنامج الرصد البيئي :

- بعد بدء التشغيل يتم أخذ عينات دورية من المياه المنتجة من المحطة طبقاً لخطة التشغيل الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمعامل المعتمدة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحديد مطابقة المياه المنتجة لمعايير والموصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

- بموجب المادة رقم (١٧) من اللائحة التنفيذية رقم (٣٣٨) لسنة ١٩٩٥ (٤ لسنة ١٩٩٤)، يتوجب على المرافق المعنية إعداد سجل بيئي الذي يحتوي على القياسات المتكررة والدورية وكافة التفاصيل المتعلقة بالإثبعاثات والتسربات إلى التربية، والهواء والمياه الناتجة عن تلك المرافق.

أولاً نموذج سجل الحالة البيئية للمنشأة:

١. معلومات عامة

٢. التوصيف العام للمنشأة

٣. المدخلات

٤. القوانين والتشريعات التي تخضع لها المنشأة

٥. العمليات الإنتاجية والمرافق

٦. المخلفات السائلة

٧. المخلفات الصلبة

٨. بيئة العمل

٩. خطة الرقابة الذاتية

ثانياً نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة بالمنشأة:

١. المواد الخطرة

٢. خطة مواجهة الطوارئ

٣. التصاريح والتراخيص الصادرة

- ومن المقرر أن ينط بالوحدة المسئول عن تشغيل المحطة مسؤولية إستيفاء بيانات هذا السجل وحفظه، مع تحديد بيانته، أيضا مسؤولية إستقبال جهاز التفتيش البيئي من جانب جهاز شؤون البيئة.

٤- وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبيات الازمة لتطبيق إجراءات التخفيض والرصد):

- الشركة المنفذة لمحطة المياه والمأخذ والخط الناقل (المقاول)

- شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

- المعامل المعتمدة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

٦ - المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليق سبب عدم الإرافق. (يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

م	بيان بالمرفق	هل تم إرفاقه (نعم/لا)	تعليق عدم الإرافق
١	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات)	لا	لا يوجد توسعات / مشروع جديد
٢	صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات)	لا	لا يوجد توسعات / مشروع جديد
٣	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع)	لا	المنطقة لا تقع ضمن حدود تنمية أوسع
٤	التحاليل المتوقعة للإنبعاثات الغازية	لا	لا يوجد إنبعاثات غازية
٥	مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحى و/أو الصناعى	لا	المشروع فقط محطة لتنقية مياه الشرب
٦	صورة من قرار تخصيص ارض المشروع	نعم	مرفق رقم (١)
٧	وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقاييس رسم مناسب	نعم	مرفق رقم (٢)
٨	وصف عام لمنطقة المشروع	نعم	مرفق رقم (٣)
٩	خطاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لوزارة الري والموارد المائية	نعم	مرفق رقم (٤)
١٠	وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها اللوحات التوضيحية	نعم	مرفق رقم (٥)
١١	صحيفة السلامة والأمان للتعامل مع الكلور	نعم	مرفق رقم (٦)
١٢	قائمة القوانين والتشريعات البيئية	نعم	مرفق رقم (٧)
١٣	تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة والمتابعة البيئية وإجراءات تخفيف الآثار البيئية السلبية المحتملة	نعم	مرفق رقم (٨)
١٤	شهادة القيد والاعتماد للاستشاري البيئي	نعم	مرفق رقم (٩)

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقة، وأنه في حالة أي تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

اسم مالك المشروع : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

اسم الشخص المسئول : السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب

التليفون/فاكس والعنوان : ٠٩٣٢٣٠١٢٩١ - ٠٩٣٢٣٠١٢٩٠ الفاكس:

العنوان: سوهاج - ٣٦ شارع التحرير - أمام نادي المعلمين

التاريخ : ٢٠٢٠ : ١٣ مايو

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص


اعتماد الجهة الإدارية:

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

خاتم شعار الجمهورية



تعليمات عامة لاستيفاء نموذج تقييم التأثير البيئي

- نموذج تقييم التأثير البيئي (ب) للمشروعات التي تندرج تحت القائمة (ب).
- يتم إستيفاء جميع بيانات النموذج بدقة وخط واضح مع إرفاق الخرائط والبيانات الازمة لمراجعة المشروع.
- يتم تسليم النموذج بعد استيفائه إلى ممثل الجهة الإدارية المختصة لاعتماده وإرساله لجهاز شئون البيئة بعد مراجعته وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
- يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة النموذج وإبداء الرأى فيه من الناحية البيئية فقط وإخطار الجهة الإدارية المختصة برأيه والاشتراطات المطلوبة (موافقة أو رفض أو استكمال بيانات،...) خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ استلامه له.
- في حالة رفض المشروع، يحق لمالك المشروع أن يتظلم من القرار والتقدم كتابة للجنة الدائمة للمراجعة بجهاز شئون البيئة خلال ٣٠ يوم من تاريخ إخطاره.
- يتم الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية الواردة بقرار جهاز شئون البيئة لكل مشروع، ويتم التفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقة المشروع للقانون والاشتراطات البيئية.
- هذا النموذج يتم توزيعه بالمجان ودون أيه رسوم.

مرفق (١)

صورة من قرار تخصيص أرض المشروع

صريحة

محافظة سوهاج
الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا
مكتب رئيس المركز

محضر تنسيقي

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠١٩ وبحضور كلاً من :

مدير فرع مياه جرجا

١ - م / مدحت سد احمد

مهندس رى غرب جرجا

٢ - م / بسام محمد محمد طة

باحث متابعة بالادارة الهندسية

٣ - م / عمرو عبدالمنعم محمد سليمان

وذلك بناءً على تكليفات وحدة التنفيذ المحلية بشأن المشروعات المدرجة بخطة

٢٠١٩/٢٠١٨ ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

فقد قامت اللجنة بعاليه بعمل المعاينة اللازمة لموقع المأخذ المزمع إقامته بناحية

يعقوب على ترعة الكسرة عند الكيلو ٦ البر الايسر وهذا المأخذ ببعد ٤م^٣

بتصرف ٢٥ لتر/ث وقد تلاحظ أثناء المعاينة وجود كوبرى يحمل خط مياه والمساحة تكفى لحمل خط اخر

وقد تلاحظ اثناء المعاينة وجود كوبرى يحمل خط مياه والمساحة تكفى لحمل خط اخر

قطر ٨ بوصة .

وقد أفاد السيد المهندس مدير فرع مياه جرجا بالاتى :-

- أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حاجة ماسة الى قطعة ارض فضاء

بمساحة ٤م^٣ باجمالى ١٢م^٢ وذلك لانشاء مأخذ تصرف ٢٥ لتر/ث وهذا

الموقع الذى تم معاينته يوجد به كوبرى حامل لخط مياه وتكتفى مساحتة لخط

آخر قطر ٨ بوصة .

وقد أفاد السيد مهندس رى غرب جرجا الاتى :

- المأخذ المزمع إنشاؤه على ترعة الكسرة عند الكيلو ٦ بالبر الايسر ليس لدينا

مانع من السير فى إجراءات التراخيص لهذا الموقع ولا يتم التنفيذ الا بعد

صدور التراخيص من الادارة العامة برى سوهاج وسداد الرسوم المقررة لذلك .

هذا وقد أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه

وعليه قد جرى التوقيع

اعضاء اللجنة

- ١

- ٢

- ٣

يعتمد : رئيس مركز
م / على يوسف





وزير المالية
الوزارء

الوزارء



وزير المالية
الوزارء

وزير المالية
الوزارء

وزير المالية
الوزارء

اعفاء الجنيه
الجنيه
الجنيه


رئيس مجلس
الوزارء

مستشار رئيس
الوزارء

(٣٢)

ساحت الحسين
٦٣٠٢٠٣
٢٥٢٣

ساحة



البنك
المصرى

البنك
المصرى



ساحة

٣٣

حال

حالة سبا و بيته على قدم (الوضع التردد)

لوحة سور المطابق

$$1 \text{ متر} = (3.3 \times 0.33) \\ = 0.33 \text{ متر}$$

(٤١)

٥٣ متر

٣٧ (٢٠٢٩)
متر مربع من رأس
الماء في صفين

٤٧ متر مربع
مطرية معاشر

١٠٠ ف.م.

خزان الماء
الارتفاع ٣٣
متر

٣٧ متر مربع
مطرية معاشر
كثير


٦٣ متر

٦٣ متر
مضخ الماء

٣١٣ دل ماء

٣٣
صيني
وليل لونه

اعصمان، الكتب
شوك الماء
عائد \rightarrow ٣ اسبر (٣ ازرق)
البلو

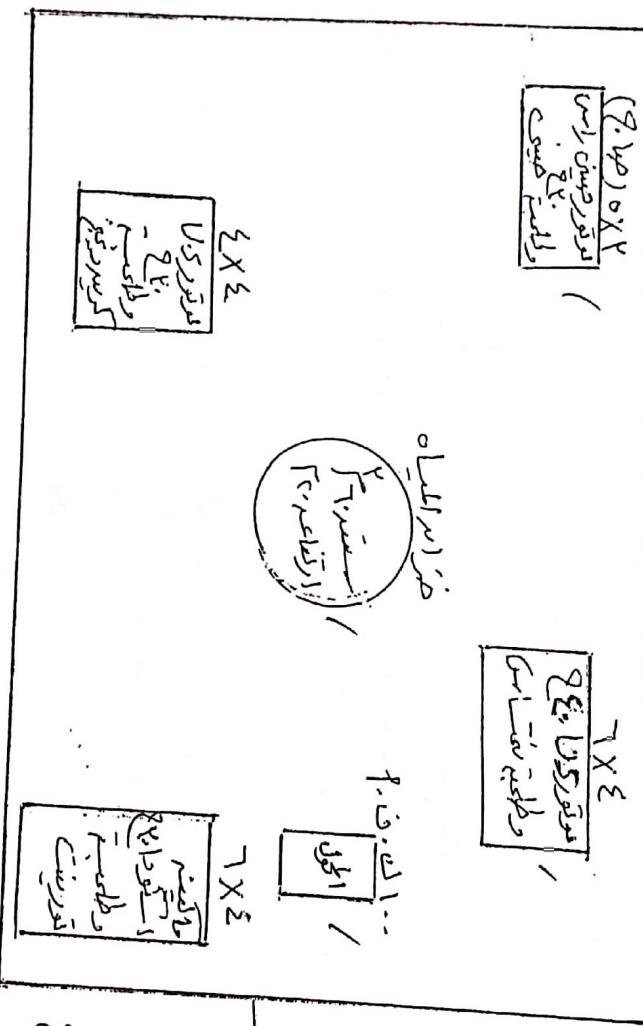

مرفق (٢)

وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقاييس

رسم مناسب

اتجاه الرياح السائدة



Point (1): E: 388774.21 m, N: 2903044.97 m
Point (2): E: 388778.43 m, N: 2903039.30 m
Point (3): E: 388766.53 m, N: 2903031.06 m
Point (4): E: 388762.45 m, N: 2903036.16 m

الموقع المخصص

لأخذ بيت علام

الموقع المخصص لمحطة

مياه شرب بيت علام

Point (1): E: 386849.07 m, N: 2902441.99 m
Point (2): E: 386815.85 m, N: 2902468.54 m
Point (3): E: 386794.57 m, N: 2902445.17 m
Point (4): E: 386826.72 m, N: 2902417.83 m

بيت علام

مسار الخط الناقل للمياه العكرة

قطر ٣٠٠ مم بطول ٣ كم

ترعة الكسرة

مصدر التغذية لأخذ المياه العكرة

اتجاه الشمال



Google Earth

Image © 2020 Cnes / Airbus

© 2020 Google

© 2020 ORION-ME

Image © 2020 Maxar Technologies

مرفق (٣)

وصف عام لمنطقة المشروع


مرفق (٣)

مرفق (٣)

وصف عام لمنطقة المشروع

الموقع:

قرية بيت علام هي إحدى القرى التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج حسب إحصاءات سنة ٢٠٠٦ ، بلغ إجمالي السكان في بيت علام حوالي ١٦٣٩٣ نسمة، وموضح بالخريطة أدناه موقع قرية بيت علام بمركز جرجا:

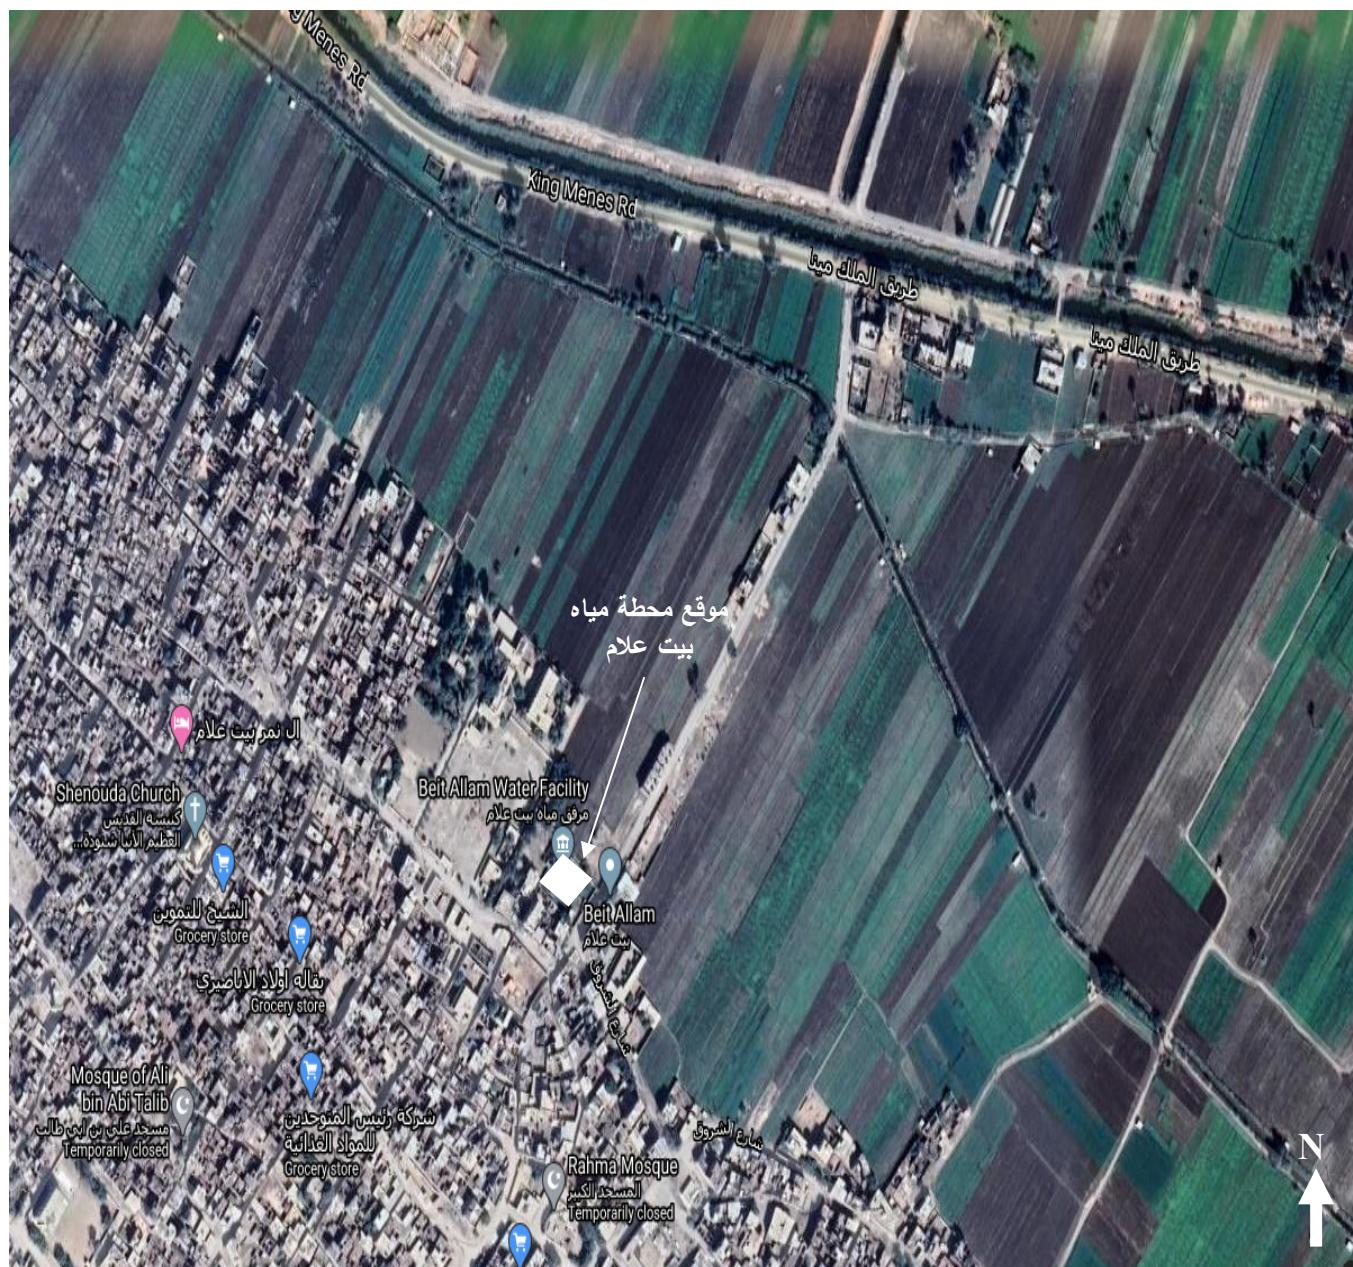

تقع محطة بيت علام بقرية بيت علام - مركز جرجا وهي تبعد حوالي ١٥ كم من مدينة جرجا وتبعد حوالي ٤٠ كم عن مدينة سوهاج، بالنسبة لموقع المأخذ فهو يقع على ترعة الكسرة وطول خط العكرا من ترعة الكسرة حتى موقع محطة المياه حوالي ٣ كم.

مرفق (٣)

وتوضح الصورة المرفقة موقع المأخذ ومسار خط المياه العكرة وموقع محطة المياه:



كما توضح الصورة أدناه موقع المأخذ على ترعة الكسرة:



مرفق (٤)

**خطاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بسوهاج لوزارة الري والموارد المائية**

السيد المهندس / وكيل وزارة الري والموارد المائية بسوهاج.

تحية طيبة وبعد،،

نترىف بإحاطة سعادتكم بأنه جارى حالياً أعمال التصميمات التفصيلية وأعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ والتسييل والصيانة وتدريب العاملين لمشروع / إنشاء محطة مياه الشرب المطورة طاقة ٩٠ لتر / ثانية لقرية بيت علام مركز جرجا والممولة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تمويل البنك الدولي وذلك عن طريق المكتب الاستشاري / المكتب الاستشاري / الدار المهندسون إستشاريون .

ويوجد بعض البيانات والمعلومات مطلوب إستكمالها من سعادتكم للقيام بأعمال التصميم للمشروع المذكور بعاليه

وهي كالتالى:

١- الموافقة على سحب كمية المياه المطلوبة (٨٠٠٠ م³ / يوم) عند الموقع المحدد للمأخذ على

ترعة الكسرة.

٢- تحديد نوع المأخذ المطلوب

٣- تحديد الاشتراطات والتوصيات اللازم الالتزام بها عن التنفيذ

٤- تحديد منسوب المياه الاندى ومنسوب القاع ومناسب السحب

٥- موافاتنا بقطاع المأخذ على ترعة نجع حمادى عند منطقة السحب والتى يتم الالتزام بها

برجاء التكرم من سعادتكم نحو موافاتنا بهذه البيانات وتسهيل مهمة المكتب الاستشاري فى الحصول عليها حتى يتسعى

لنا إستكمال باقى الأعمال.

ونشكر تعاونكم الصادق معنا

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء مهندس/

م

محمد بدري محمد بدري

مرفق (٥)

وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها اللوحات

التوضيحية

مرفق (٥)

مرفق (٥)

أنشطة المشروع

ومواصفات محطة تنقية مياه الشرب

مقدمة

نظراً لزيادة السكانية المستمرة فإنه يلزم توفير كميات مياه الشرب الازمة من خلال توفير مصدر آخر لمياه الشرب، وعليه قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالخطيط لتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب وأخذ المياه بطاقة إجمالية $6500 \text{ م}^3/\text{يوم}$ لتلبية احتياجات مياه الشرب لمنطقة بيت علام بمركز جرجا محافظة سوهاج.

ويوضح الشكل التالي المخطط العام للمشروع من أعمال أخذ وخط ناقل للمياه العكرة من ترعة الكسرة إلى موقع محطة التفقيه المقترن:



وصف أنشطة المشروع ومواصفات محطة تنقية مياه الشرب**مكونات محطة التنقية**

#	إسم المبني	عدد الوحدات
١	حوض المزج السريع	١
٢	حوض المزج البطيء	٢
٣	حوض الترسيب من النوع الأنابيب المائلة	٢
٤	المرشحات الرملية السريعة	٢ عاملة + ١ إحتياطي
٥	الخزان الأرضي	١
٦	حوض تجميع الروبة من أحواض الترسيب	١
٧	خزان مياه غسيل المرشحات	١
٨	خزان مياه عادم غسيل المرشحات	١
٩	حوض تركيز الحمأه	١
١٠	أحواض تجفيف الحمأه	٢ عامل + ٢ إحتياطي
١١	نوافخ الهواء لغسيل المرشحات	١
١٢	مبني الكلور	١
١٣	منظومة حقن الشبة	١

المأخذ

الغرض من المأخذ توصيل المياه من ترعة الكسرة إلى ببارة رفع المياه العكرة بموقع المأخذ ومنها إلى محطة التنقية بالإحتياجات المطلوبة، ويكون من ماسورة أو أكثر تمتد من داخل المجرى المائي حتى ببارة المياه العكرة وتكون هذه المواصل محمولة على منشآت حديدية أو خرسانية مسلحة.

حوض الخلط السريع للمروبات الكيميائية

يتم إضافة المادة المروبة إلى المسورة الدالة إلى حوض الخلط السريع مباشرة، وبغرض خلط المادة المضافة مع المياه العكرة وانتشارها بشكل متجانس، واثناء عملية الخلط السريع تتفاعل المادة المروبة بسرعة عالية مع قلوية الماء مكونة الجسيمات الغروية الصغيرة.

حوض الترويب

الترويب هو العملية التالية لعملية الخلط السريع والغرض منها تجميع الجزيئات الغروية الصغيرة لتكوين جزيئات ذات حجم أكبر وزن أقل يسهل التخلص منها بعد ذلك بالترسيب، وتنتمي هذه العملية بالقليل البطيء حيث يسهل التلامس بين الجزيئات الصغيرة (الندف Flocc) حيث تتجمع وتلتتصق بعضها ببعض ولا يسمح بالترسيب، واثناء تكونها تتجدب على سطحها الجزيئات المسببه للعكاره والتي يسهل التخلص منها بعد ذلك بالترسيب.

ويهدف لإزالة المواد الغروانية المعلقة (المسببة للعكاره) و هي لا تترسب بسهولة لذلك نلجم إلى إضافة المواد الكيماوية المجلطة مثل كبريتات الألمنيوم (الشبه) إلى المياه.

حوض الترسيب

الترسيب هو العملية التالية لعملية الترويب والغرض منها هو إزالة المواد الصلبة القابلة للترسيب الموجودة في المياه بواسطة الجاذبية والتي تشمل الرمل والطمي والرواسب الكيميائية والنفخ والخلافه، وتجري هذه العملية في حوض الترسيب، وتصمم أحواض خصيصاً لهذه العملية تسمى أحواض الترسيب أو المرورات وأشكالها مستطيلة أو مربعة أو دائرية وأنواع الأكثر شيوعاً هي المستطيلة وهي المستخدمة في المحطة حيث يكون سريان المياه في اتجاه واحد موازي لطول الحوض.

وتعتمد التصميمات الخاصة بالمحطة على استخدام أنابيب الترسيب المائلة Tube Settler ، حيث يتم استخدام عدد من أنابيب الترسيب التي يتم تثبيتها في ترتيب متوازي ومتعدد ويزاوية ميل لرفع كفاءة مرحلة الترسيب، وتعتمد نظرية عمل المرورات ذات الأنابيب المائلة على تمرير الماء من أسفل إلى أعلى من خلال مجموعة من الأنابيب المتراصة مع بعضها وتكون المسافة الراسية بين الألواح (٤٠ إلى ١٠٠ مم) ويكون سمك الأنابيب (١ إلى ٤ مم) وتعمل هذه الأنابيب كوحدة واحدة وتميل بدرجة (من ٥٠ إلى ٦٠ درجة) مع الأفق ويكون ارتفاعها المعمور في المياه من (١ إلى ٢) متر وعرضها (١ إلى ٢ متر) ويتم ترسيب الندف المتكونة بالجاذبية الأرضية.

ومن أهم مميزات هذا النوع زيادة معدل التحميل السطحي وبالتالي توفير المساحة المطلوبة للإنشاء قلة التكلفة الإنسانية للأحواض والكفاءة العالية.

المرشحات

الترشيح هو عملية طبيعية وكيميائية وبiologyية الغرض منها إزالة المواد العالقة والغروية سواء كانت عضوية أو غير عضوية، ويستعمل فيها عادة حبيبات رمل ذو حجم مناسب تمرر خلالها المياه المرودة بسرعة مناسبة لإتمام هذه العملية ويكون ذلك عن طريق حجز الحبيبات الأكبر من حجم الفراغات بين الرمل أو التصاق المواد العالقة الموجودة في المياه على سطح حبيبات الرمل الموجودة في المرشح يساعد في ذلك تكون طبقة بيولوجية على سطح حبيبات الرمل، وبالتالي ترسيبها حيث تتكون طبقة هلامية على سطح الرمال من المواد العالقة الدقيقة، وما يحتمل وجوده من كائنات حية دقيقة.

ويتم الاعتماد على المرشحات الرملية السريعة وهو عبارة عن حوض من الخرسانة يحتوى على طبقة من الرمل بسمك من ٦٠ إلى ٧٥ سم وتحتها طبقة حامله من الزلط بمقاس فعال ٦-٥ مم بسمك ٤٥ - ٥٠ سم ويكون ارتفاع المياه فوق سطح الوسط الترشيعي للمرشح حوالي ٩٠ إلى ١٥٠ سم على الأقل ويوجد تحت الزلط شبكة من المواسير المتقدمة الموزعة توزيعاً منتظاماً وبسمك مناسب لتحمل ضغط المياه في جميع مسطح المرشح أو بلاطات خرسانية متقدمة يثبت عليها فوانی من البلاستيك موزعة توزيعاً منتظاماً ويستخدم هذا النوع من المرشحات لترشيح المياه بعد المرورات.

مضخات غسيل المرشحات: معدل الغسيل يتراوح بين $30 \text{ م}^3/\text{م}^2\text{/س}$ لمرشحات الرمل السريع، تم مراعاة عدد المرشحات العاملة المطلوبة للمحطة زیادتها بمقدار مرشح في الغسيل وآخر في الصيانة.

منظومة الهواء المضغوط: يستعمل الهواء المضغوط في محطات تنقية مياه الشرب في أحد مراحل غسيل المرشحات والتي تتطلب أن يكون معدل استخدام الهواء المضغوط من ٥٥ إلى $75 \text{ م}^3/\text{م}^2\text{/ساعة}$ وبضغط يتراوح بين $3,000$ كجم/سم 2 إلى $5,000$ كجم/سم 2 وبسرعة من $10 - 25 \text{ م}/\text{ث}$ في مواسير دخول هواء الغسيل للمرشح.

مكونات منظومة الهواء: تتكون منظومة الهواء في محطات تنقية مياه الشرب من نافخات (Blowers) ومواسير الهواء.

التطهير بالكلور

القضاء على الطحالب والكائنات الحية الدقيقة الضارة المسئولة للأمراض مثل البكتيريا والهيكلوبات العادمة وذات الحيويصلات بجرعات محددة في مراحل معينة من عملية التنقية بحيث لا تسبب أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان وبدون إحداث تغييرًا في طعم ولون ورائحة المياه، ويعتبر الكلور أسهل وأرخص وأعم المواد المستخدمة في التطهير في جميع محطات تنقية مياه الشرب.

يحدد احتياج المياه العكرة من الكلور حسب كميات الطحالب والبكتيريا والمواد العالقة الموجودة بالمياه، وتقدر جرعة الكلور المبدئي حوالي $6 \text{ مجم}/\text{لتر}$.

الكلور النهائي ويضاف إلى المياه الخارجة من المرشحات إلى الخزانات الأرضية، وتقدر جرعة الكلور النهائي $4 \text{ مجم}/\text{لتر}$.

طرق معالجة الروبة


فيما يلي تلخيص لطرق المعالجة المختلفة المقترنة: أعمال تركيز الروبة ثم أحواض تجفيف الروبة.

أحواض تركيز الروبة

أحواض تركيز الروبة عبارة عن أحواض خرسانية عميقه ذات قاع مائل تترك فيها الروبة لمدة طويلة نسبياً لزيادة تركيز الروبة بها وفصل نسبة إضافية من المياه المختلفة بها، تؤخذ الروبة من قاعها بينما تؤخذ السوائل من أعلىها وقد تكون هذه الأحواض عادية أو ميكانيكية.

أحواض تجفيف الروبة طبيعياً

أحواض تجفيف الروبة عبارة عن أحواض ضحلة العمق تتراوح مساحة كل منها من 100 إلى 200 متر مربع وتشتمل من الخرسانة المقاومة للكبريتات ويزود قاع هذه الأحواض بشبكة مواسير الصرف المفتوحة الوصلات وتعطي هذه المواسير طبقة من الزلط بارتفاع حوالي 30 سم تليها طبقة من الرمال بنفس السمك تقريباً، تغرس الرواسب فوق هذه الطبقات وبفضل نشر الرواسب بسمك لايزيد عن 10 سم ثم تترك لتجف فترة لاززيد عن 7 أيام ثم يعاد نشر الرواسب مرة أخرى فوقها بسمك 10 سم، ويتم التخلص من الروبة الناتجة من محطة تنقية المياه بعد التجفيف في المدافن الصحية.

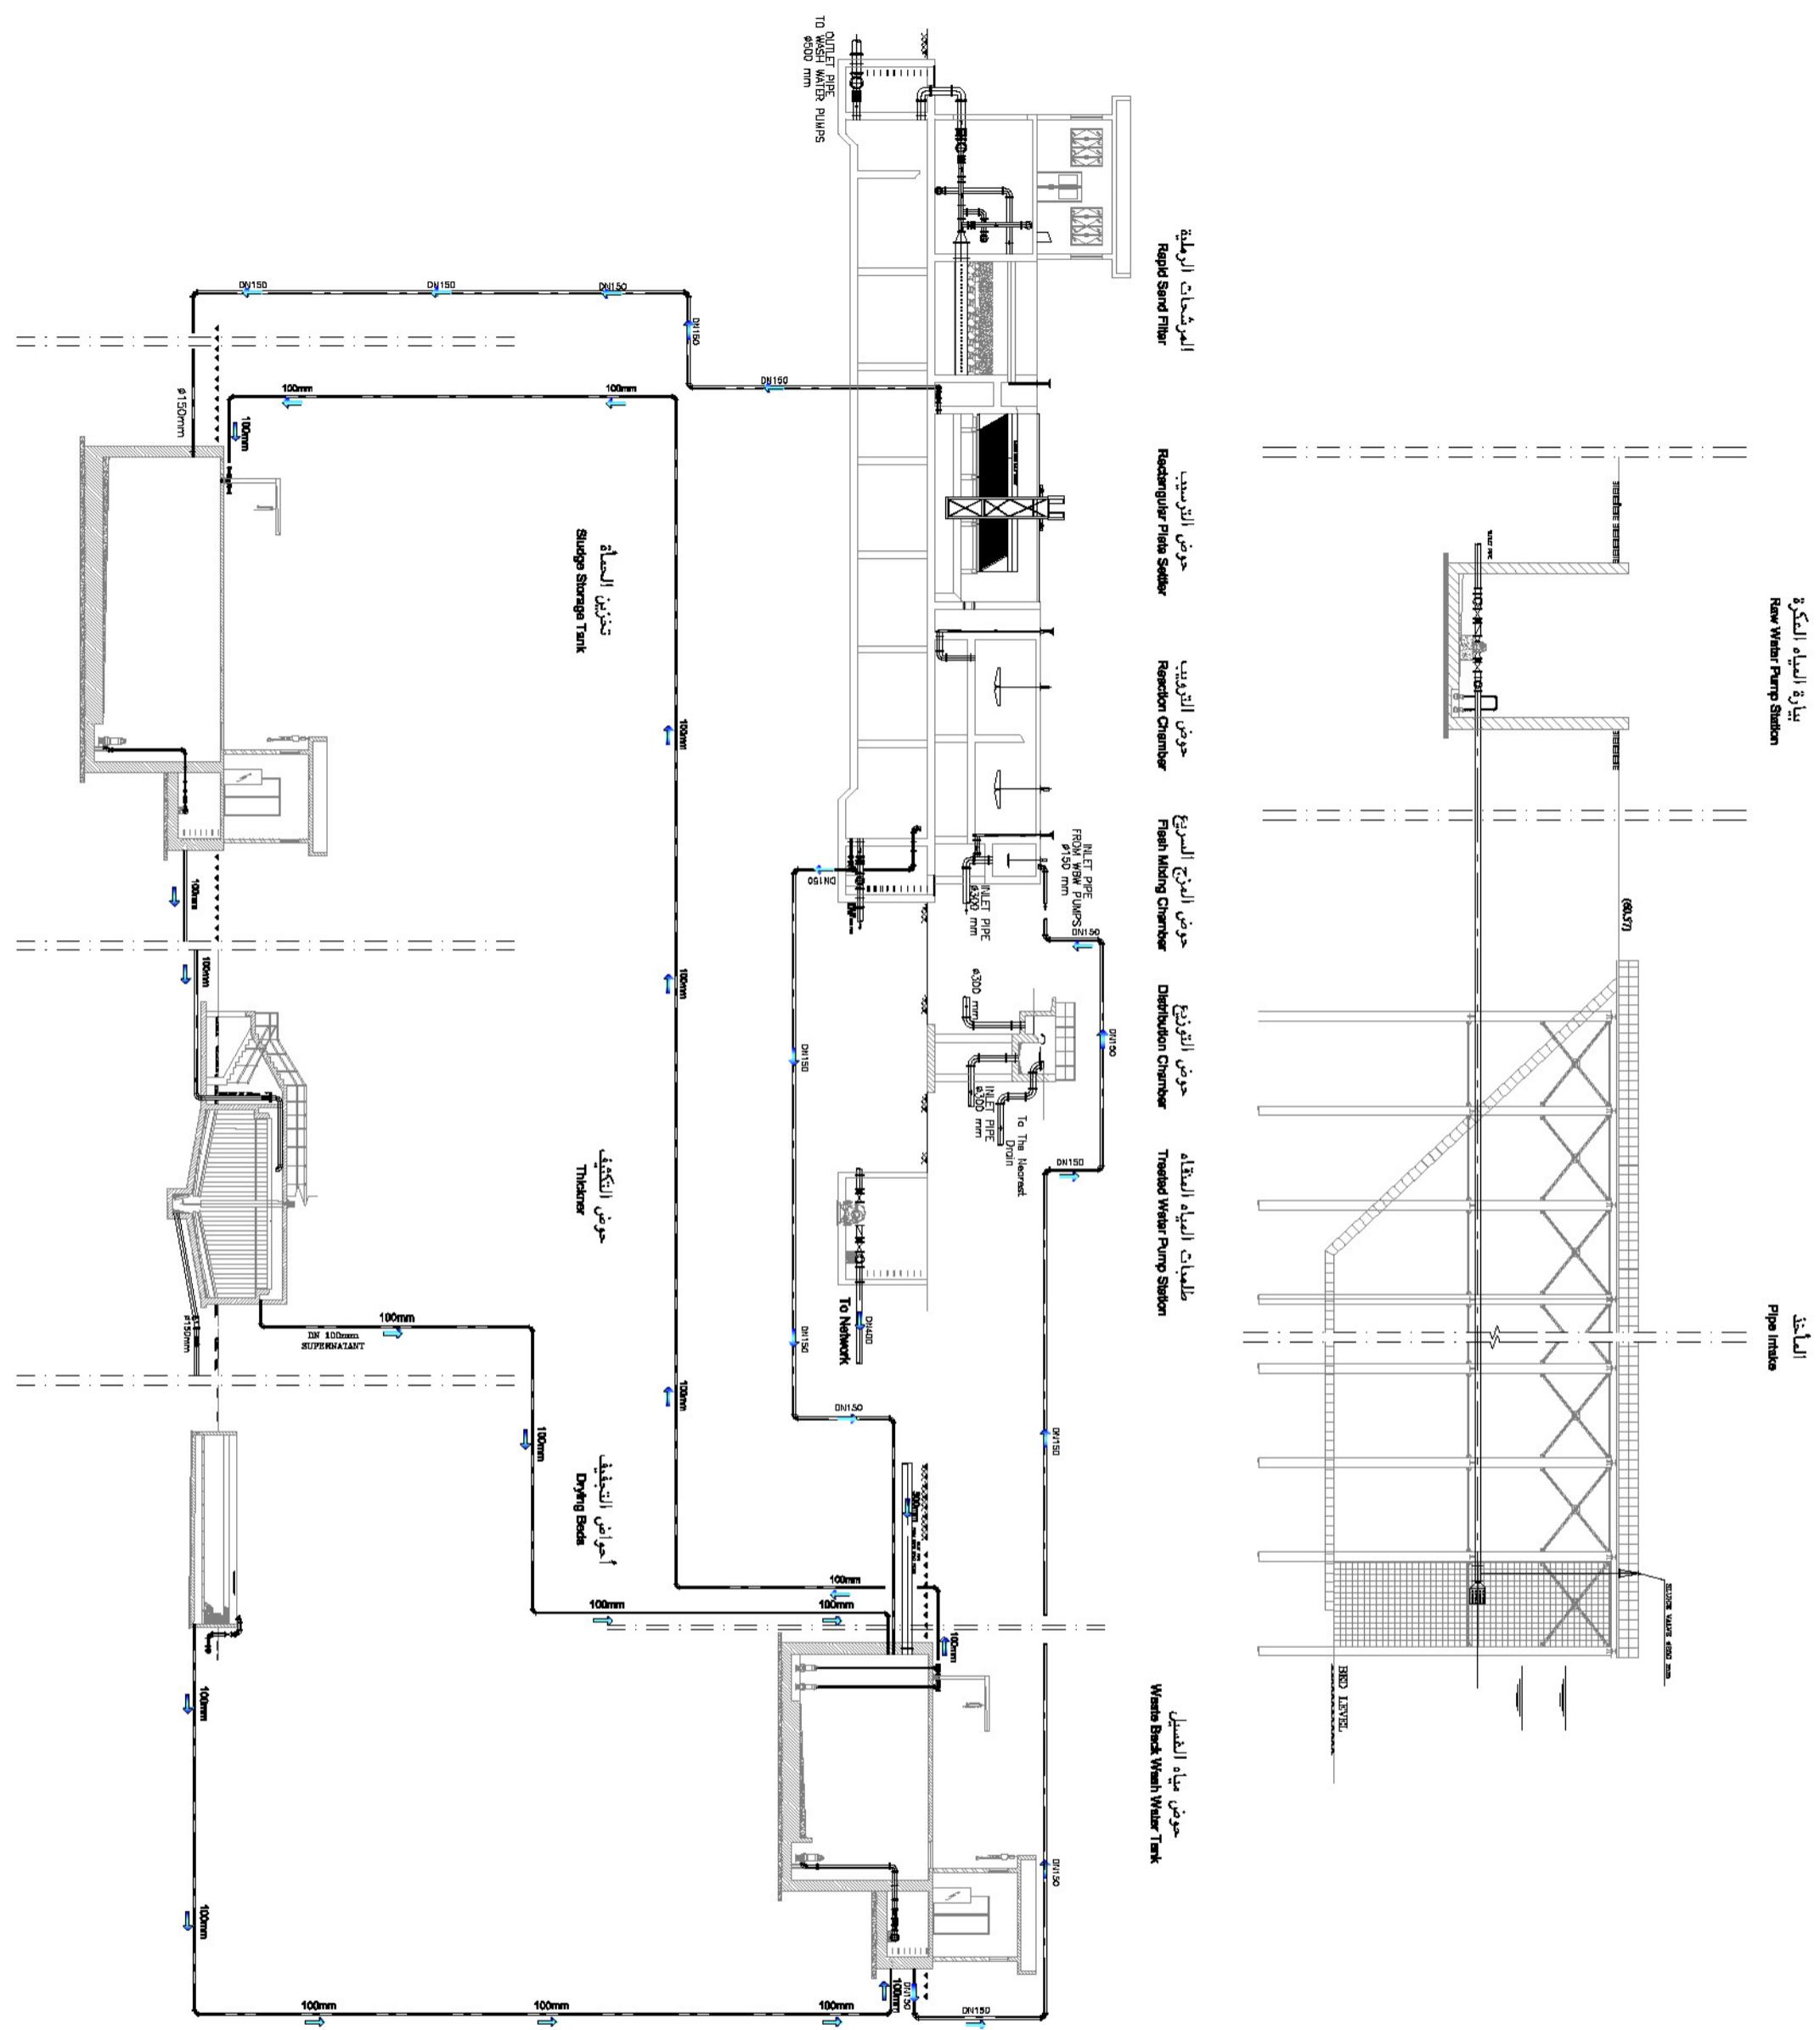

TITLE		PROJECT		CLIENT	
DISPNAME	DISCDISNAME	REVIEWED	CHEERED	APPROVED	REF ID
Ergo K. Al-Khalilwan	Ergo K. Al-Khalilwan	Engineering Advisor	Engineering Advisor	Project Manager	
PRO. MGR.	PRO. MGR.	DISPNAME	SIGN	DISCNUMBER	REF ID
4572	4572	4572	K.L.S	01/01	
ALDAR Consulting Engineers Al-Dar Engineering & Construction Co. Ltd. www.aldar.ae info@aldar.ae +971 4 800 5555					
د.الدكتور السيد إبراهيم علام		مشروع انشاء محطات بذله الشرب المطرية		شركة مياه الشرب والمصرف الصحي إمداد المدروك الماء بعد الشراك المائية للشارقة والمنصورية	
مساحة ٤٠ ل/ث /٣٥٠					

مرفق (٦)

صحيفة السلامة والأمان للتعامل مع الكلور

(٦) مرفق

صحيفة السلامة والأمان للتعامل مع غاز الكلور

CHLORINE, MATERIAL SAFETY DATA SHEET**SECTION 1 CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION****SUBSTANCE: CHLORINE****TRADE NAMES/SYNONYMS:**

MTG MSDS 22; CHLORINE MOLECULAR; DIATOMIC CHLORINE;
DICHLORINE; MOLECULAR

CHLORINE; UN 1017; Cl2; MAT04600; RTECS FO2100000

CHEMICAL FAMILY: halogens, gas

CREATION DATE: Jan 24 1989

REVISION DATE: Dec 16 2002

SECTION 2 COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS

COMPONENT: CHLORINE

CAS NUMBER: 7782-50-5

PERCENTAGE: 100.0

SECTION 3 HAZARDS IDENTIFICATION

NFPA RATINGS (SCALE 0-4): HEALTH=4 FIRE=0 REACTIVITY=0

EMERGENCY OVERVIEW:

COLOR: yellow or green

PHYSICAL FORM: gas

ODOR: distinct odor, irritating odor

MAJOR HEALTH HAZARDS: harmful if inhaled, respiratory tract burns, skin burns, eye burns

PHYSICAL HAZARDS: Containers may rupture or explode if exposed to heat. May ignite combustibles.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS:**INHALATION:**

SHORT TERM EXPOSURE: burns, chest pain, difficulty breathing, headache, dizziness, hyperactivity, emotional disturbances, bluish skin color, lung damage, death

LONG TERM EXPOSURE: burns, skin disorders, lack of sense of smell, lung damage

SKIN CONTACT:

SHORT TERM EXPOSURE: burns

LONG TERM EXPOSURE: burns

EYE CONTACT:

MATHESON TRI-GAS, INC. EMERGENCY CONTACT:

959 ROUTE 46 EAST CHEMTRAC 1-800-424-9300

PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054-0624 INFORMATION CONTACT:

973-257-1100

SHORT TERM EXPOSURE: burns

LONG TERM EXPOSURE: burns

INGESTION:

SHORT TERM EXPOSURE: ingestion of harmful amounts is unlikely

LONG TERM EXPOSURE: ingestion of harmful amounts is unlikely

SECTION 4 FIRST AID MEASURES

INHALATION: If adverse effects occur, remove to uncontaminated area. Give artificial respiration if not breathing. If breathing is difficult, oxygen should be administered by qualified personnel. Get immediate medical attention.

SKIN CONTACT: Wash skin with soap and water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Get immediate medical attention. Thoroughly clean and dry contaminated clothing and shoes before reuse. Destroy contaminated shoes.

EYE CONTACT: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Then get immediate medical attention.

INGESTION: Contact local poison control center or physician immediately. Never make an unconscious person vomit or drink fluids. Give large amounts of water or milk. Allow vomiting to occur. When vomiting occurs, keep head lower than hips to help prevent aspiration. If person is unconscious, turn head to side. Get medical attention immediately.

NOTE TO PHYSICIAN: For inhalation, consider oxygen. Avoid gastric lavage or emesis.

SECTION 5 FIRE FIGHTING MEASURES

FIRE AND EXPLOSION HAZARDS: Negligible fire hazard. Oxidizer. May ignite or explode on contact with combustible materials.

EXTINGUISHING MEDIA: water Do not use dry chemicals, carbon dioxide or halogenated extinguishing agents. Large fires: Flood with fine water spray.

FIRE FIGHTING: Move container from fire area if it can be done without risk. Cool containers with water spray until well after the fire is out. Stay away from the ends of tanks. For fires in cargo or storage area: If this is impossible then take the following precautions: Keep unnecessary people away, isolate hazard area and deny entry. Let the fire burn. For small fires, contain and let burn. Use extinguishing agents appropriate for surrounding fire. Cool containers with water spray until well after the fire is out. Apply water from a protected location or from a safe distance. Avoid inhalation of material or combustion by-products. Stay upwind and keep out of low areas. Evacuation radius: 800 meters (1/2 mile).

SECTION 6 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

AIR RELEASE:

Reduce vapors with water spray. Collect runoff for disposal as potential hazardous waste.

SOIL RELEASE:

Dig holding area such as lagoon, pond or pit for containment. Dike for later disposal. Trap spilled material at bottom in deep water pockets, excavated holding areas or within sand bag barriers. Absorb with sand or other non-combustible material. Add an alkaline material (lime, crushed limestone, sodium bicarbonate, or soda ash).

WATER RELEASE:

Add an alkaline material (lime, crushed limestone, sodium bicarbonate, or soda ash). Absorb with activated carbon. Collect spilled material using mechanical equipment.

OCCUPATIONAL RELEASE:

Stop leak if possible without personal risk. Avoid contact with combustible materials. Keep unnecessary people away, isolate hazard area and deny entry. Ventilate closed spaces before entering. Notify Local Emergency Planning Committee and State Emergency Response Commission for release greater than or equal to RQ (U.S. SARA Section 304). If release occurs in the U.S. and is reportable under CERCLA Section 103, notify the National Response Center at (800)424-8802 (USA) or (202)426-2675 (USA).

SECTION 7 HANDLING AND STORAGE

STORAGE: Store and handle in accordance with all current regulations and standards. Protect from physical damage. Keep separated from incompatible substances. Store outside or in a detached building. Notify State Emergency Response Commission for storage or use at amounts greater than or equal to the TPQ (U.S. EPA SARA Section 302). SARA Section 303 requires facilities storing a material with a TPQ to participate in local emergency response planning (U.S. EPA 40 CFR 355.30).

SECTION 8 EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION**EXPOSURE LIMITS:****CHLORINE:**

1 ppm (3 mg/m³) OSHA ceiling

0.5 ppm (1.5 mg/m³) OSHA TWA (vacated by 58 FR 35338, June 30, 1993)

1 ppm (3 mg/m³) OSHA STEL (vacated by 58 FR 35338, June 30, 1993)

0.5 ppm ACGIH TWA

1 ppm ACGIH STEL

0.5 ppm (1.45 mg/m³) NIOSH recommended ceiling 15 minute(s)

VENTILATION: Provide local exhaust or process enclosure ventilation system.

Ensure compliance with applicable exposure limits.

EYE PROTECTION: Wear splash resistant safety goggles with a faceshield.

Provide an emergency eye wash fountain and quick drench shower in the immediate work area.

CLOTHING: Wear appropriate chemical resistant clothing.**GLOVES:** Wear appropriate chemical resistant gloves.

RESPIRATOR: The following respirators and maximum use concentrations are drawn from NIOSH and/or OSHA.

5 ppm

Any chemical cartridge respirator with cartridge(s) providing protection against this substance.

Any supplied-air respirator.

10 ppm

Any supplied-air respirator operated in a continuous-flow mode.

Any powered, air-purifying respirator with cartridge(s) providing protection against this substance.

Any chemical cartridge respirator with a full face piece and cartridge(s) providing protection against this substance.

Any air-purifying respirator with a full face piece and a canister providing protection against this substance.

Any self-contained breathing apparatus with a full face piece.

Any supplied-air respirator with a full face piece.

Escape -

Any air-purifying respirator with a full face piece and a canister providing protection against this substance.

Any appropriate escape-type, self-contained breathing apparatus.

For Unknown Concentrations or Immediately Dangerous to Life or Health -

Any supplied-air respirator with full face piece and operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode in combination with a separate escape supply.

Any self-contained breathing apparatus with a full face piece.

SECTION 9 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

PYHICAL STATE: gas

COLOR: yellow or green

ODOR: distinct odor, irritating odor

MOLECULAR WEIGHT: 70.906

MOLECULAR FORMULA: Cl₂

BOILING POINT: -31 F (-35 C)

FREEZING POINT: -150 F (-101 C)

VAPOR PRESSURE: 5168 mmHg @ 21 C

VAPOR DENSITY (air=1): 2.49

SPECIFIC GRAVITY: Not applicable

DENSITY: 3.214 g/L @ 0 C

WATER SOLUBILITY: 1.46% @ 0 C

PH: Not applicable

VOLATILITY: Not applicable

ODOR THRESHOLD: 0.01 ppm

EVAPORATION RATE: Not applicable

VISCOSITY: 0.01327 cP @ 20 C

COEFFICIENT OF WATER/OIL DISTRIBUTION: Not applicable

SOLVENT SOLUBILITY:

Soluble: alkali

SECTION 10 STABILITY AND REACTIVITY

REACTIVITY: Stable at normal temperatures and pressure.

CONDITIONS TO AVOID: Avoid contact with combustible materials. Minimize contact with material.

Avoid inhalation of material or combustion by-products. Keep out of water supplies and sewers.

INCOMPATIBILITIES: combustible materials, bases, metals, halogens, metal salts, reducing agents, amines, metal carbide, metal oxides, oxidizing materials, halo carbons, acids

HAZARDOUS DECOMPOSITION:

Thermal decomposition products: chlorine

POLYMERIZATION: Will not polymerize.

SECTION 11 TOXICOLOGICAL INFORMATION

CHLORINE:

TOXICITY DATA:

293 ppm/1 hour(s) inhalation-rat LC50

CARCINOGEN STATUS: ACGIH: A4 -Not Classifiable as a Human Carcinogen

LOCAL EFFECTS:

Corrosive: inhalation, skin, eye

ACUTE TOXICITY LEVEL:

Toxic: inhalation

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE: heart problems

TUMORIGENIC DATA: Available.

MUTAGENIC DATA: Available.

REPRODUCTIVE EFFECTS DATA: Available.

SECTION 12 ECOLOGICAL INFORMATION

ECOTOXICITY DATA:

FISH TOXICITY: 390 ug/L 96 hour(s) LC50 (Mortality) Orangethroat darter (Etheostoma spectabile)

INVERTEBRATE TOXICITY: 637.5 ug/L 1 hour(s) LC50 (Mortality) Pacific oyster (Crassostrea gigas)

ALGAL TOXICITY: 50-1000 ug/L 23 hour(s) (Population)

Algae, phytoplankton, algal mat (Algae)

PHYTOTOXICITY: 20 ug/L 96 day(s) (Growth) Water-milfoil (Myriophyllum spicatum)

SECTION 13 DISPOSAL CONSIDERATIONS

Subject to disposal regulations: U.S. EPA 40 CFR 262. Hazardous Waste Number(s): D001. Dispose in accordance with all applicable regulations.

SECTION 14 TRANSPORT INFORMATION

U.S. DOT 49 CFR 172.101:

PROPER SHIPPING NAME: Chlorine

ID NUMBER: UN1017

HAZARD CLASS OR DIVISION: 2.3

LABELING REQUIREMENTS: 2.3; 8

ADDITIONAL SHIPPING DESCRIPTION: Toxic-Inhalation Hazard Zone B

CANADIAN TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS:

SHIPPING NAME: Chlorine

ID NUMBER: UN1017

CLASSIFICATION: 2.3, 8

SECTION 15 REGULATORY INFORMATION

U.S. REGULATIONS:

CERCLA SECTIONS 102a/103 HAZARDOUS SUBSTANCES (40 CFR 302.4):

CHLORINE: 10 LBS RQ

SARA TITLE III SECTION 302 EXTREMELY HAZARDOUS SUBSTANCES (40 CFR 355.30):

CHLORINE: 100 LBS TPQ

SARA TITLE III SECTION 304 EXTREMELY HAZARDOUS SUBSTANCES**(40 CFR 355.40):****CHLORINE: 10 LBS RQ****SARA TITLE III SARA SECTIONS 311/312 HAZARDOUS CATEGORIES (40 CFR 370.21):****ACUTE: Yes****CHRONIC: No****FIRE: No****REACTIVE: No****SUDDEN RELEASE: Yes****SARA TITLE III SECTION 313 (40 CFR 372.65):****CHLORINE****OSHA PROCESS SAFETY (29CFR1910.119):****CHLORINE: 1500 LBS TQ****STATE REGULATIONS:****California Proposition 65: Not regulated.****CANADIAN REGULATIONS:****WHMIS CLASSIFICATION: ACD1E****NATIONAL INVENTORY STATUS:****U.S. INVENTORY (TSCA): Listed on inventory.****TSCA 12(b) EXPORT NOTIFICATION: Not listed.****CANADA INVENTORY (DSL/NDSL): Not determined.****SECTION 16 OTHER INFORMATION****MSDS SUMMARY OF CHANGES****SECTION 15 REGULATORY INFORMATION**

MATHESON TRI-GAS, INC. MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE PRODUCT OR THE INFORMATION HEREIN, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR USE. MATHESON TRI-GAS, INC.

SHALL NOT BE

LIABLE FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY OR OTHER DAMAGES OF ANY

NATURE, WHETHER COMPENSATORY, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, RESULTING FROM ANY PUBLICATION, USE OR RELIANCE

UPON THE

INFORMATION HEREIN.

مرفق (٧)

قائمة القوانين والتشريعات البيئية

(٧) مرفق

قائمة القوانين والتشريعات البيئية

يتناول هذا المرفق المعايير والتشريعات المصرية المنظمة في هذا الشأن.

ويعتبر جهاز شؤون البيئة المصري السلطة المؤسسية السيادية في جمهورية مصر العربية المعنية بالشئون البيئية حيث يتبع هذا الجهاز وزارة الدولة لشئون البيئة.

هذا ويتم تطبيق الأنظمة والمعايير البيئية القومية الرئيسية علي هذا المشروع:

- القانون رقم (٤) لعام (١٩٩٤) ولائحته التنفيذية رقم (٣٣٨) لعام (١٩٩٥) والمعدلين بقرار رئيس مجلس الوزراء ٩ لعام ٢٠٠٩
- القرار ١٧٤١ لعام ٢٠٠٥ ، فيما يتعلق بحماية المياه والتربة ونوعية الهواء،
- المواد ذات الصلة بالقانون رقم (٤ لسنة ١٩٩٤)
- المتطلبات البيئية (ERs) للقانون (٣٣٨ لسنة ١٩٩٥) والقوانين والقرارات المنظمة:
- قانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث
- القرار الوزارى رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣
- القرارات الوزارية الأخرى المنظمة لمياه الشرب.
- قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .

مرفق (٨)

**تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة والمتابعة البيئية
وإجراءات تخفيف الآثار البيئية السلبية المحتملة**

الملحق رقم (٨)

تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة والمتابعة البيئية وإجراءات تخفيف الآثار البيئية السلبية المحتملة

مرفق بإسفل الجداول التالية والتي تهدف بدورها إلى ضمان الإمتثال والحماية للأمور البيئية المتعلقة بأنشطة المشروع خلال مراحل التنفيذ والتشغيل:

المؤسسة المسئولة	تدابير تخفيف الأثر	تأثيرات البيئة المحتملة
مرحلة ما قبل الإنشاء		
المقاولين / تحت إشراف المالك	<ul style="list-style-type: none"> - تجميع والتخلص من نواتج أعمال الهدم بالمدافن والمقابر العمومية المعتمدة بالحافظة وطبقاً للتنسيق بين شركة المياه والجهات المعنية بالحافظة. - يتم إتخاذ تدابير الأمان والسلامة من مهمات الوقاية الازمة للعاملين وإلزامهم بارتدائها وكذلك توفير الإسعافات الاولية وإتباع كل ما جاء بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. - يتم وضع علامات تحذيرية وشارات وأنوار وإتخاذ تدابير الأمان والسلامة والصحية المهنية للعامل ولموقع الاعمال للحماية من الحوادث. - يتم إلزام المقاول بعمل كافة تدابير الأمان والسلامة وتأمين بيئة العمل ووضع العلامات التحذيرية والشرائط والاضواء، كما يكون من مسؤولية المقاول إعادة الاشياء الى اصلها وإصلاح أي اضرار تلحق خلال التنفيذ أو الناتجة عن التنفيذ وذلك بالتنسيق مع المالك والحافظة والجهات ذات الصلة. 	<ul style="list-style-type: none"> - تتسبب نواتج اعمال هدم المباني القديمة القائمة بالموقع المحطة وترامك المخلفات في اعاقة الطرق مما يعرقل انسياط المرور أو التسبب في أحطاط الأمان والسلامة للافراد والممتلكات بموقع المشروع
مرحلة الإنشاء		
١. تدهور التربة والمصادر الطبيعية		
المقاولين / تحت إشراف المالك	<p>اختيار المواد التي تتسبب في أقل نسبة تلوث والدمك الجيد للتربة خاصة للطرق العامة التي يتم تنفيذ المواسير بها</p> <p>كما يجب ردم الحفر بمجرد الإنتهاء من الأعمال وتثبت التربة السطحية بحيث يتم ردم مناطق الحفر وترميمها هي والأماكن المجاورة لها بشكل بيئي سليم</p>	<p>تتسبب نواتج الحفر في اعاقة الطرق مما يعرقل انسياط المرور ويتسرب في أحطاط السلامه بموقع المشروع</p>
المقاولين / تحت إشراف المالك	يتم تجميعها والتخلص منها في المقابر العمومية المعتمدة	تراكم مخلفات الحفر غير المستخدمة لأغراض الردم في الطرق المحطة

التأثيرات البيئية المحتملة	تدابير تخفيف الأثر	المسئولية المؤسسية
٢. تلوث وإستنزاف الموارد المائية		
المقاولين / تحت إشراف المالك	إنزال المقاول بالحد من الإستخدام المفرط وغير الرشيد للمياه	الاستخدام المفرط للمياه واستهلاكها مما يمثل عبأ على مصادر المياه السطحية والجوفية وكذلك مرافق تنقية المياه لأغراض الشرب.
المقاولين / تحت إشراف المالك	الالتزام بتفعيل مواد القانون رقم ١٩٨٢/٤٨ وتعديلاته	إمكانية تلوث الموارد المائية بمخلفات الإنشاء أو المخلفات الخطرة (المياه الجوفية).
٣. تدهور نوعية الهواء المحيط		
المقاولين / تحت إشراف المالك	تقنين أوقات العمل والقيام برش المياه من أجل ضمان الرطوبة الازمة وتجنب رش المياه أيضاً في موقع البناء ومعسكلات العمال الأخرى أثناء فترات حفاف الأرض لمنع انبعاث الأتربة	تلوث الهواء نتيجة الأتربة المنبعثة من أعمال الإنشاء ومن الأنشطة المماثلة مثل الخلط الساخن وتסخين الأسفلت.
المقاولين / تحت إشراف المالك	إنزال المقاولين بالقيام بأعمال صيانة دقيقة للمحركات والشاحنات والماكينات الثقيلة الأخرى وذلك من أجل تخفيف انبعاث الأدخنة والغازات طبقاً لحدود اللائحة التنفيذية (لقانون البيئة) رقم ١٩٩٥/٣٣٨ وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ المادة رقم ٣٧، المادة رقم ٤٢ والملحق رقم ٦.	تلوث الهواء من ملوثات الهواء المؤقتة (PM, NO _x , CO) -انبعاثات الغازات من معدات الحفر والنقل والتحميم والتغريغ والاهتزاز. -انبعاثات الأتربة من الماكينات والشاحنات ما يؤثر على الهواء المحيط بالمنطقة.
المقاولين / تحت إشراف المالك	- الإلتزام بعدم حرق مخلفات التشييد سريعة الاشتعال (الكرتون والأوراق والبلاستيك والخشب ... الخ) في الموقع والتخلص من المخلفات الصلبة بنقلها إلى مقاولات القمامنة المعتمدة. - إنزال العمال بالموقع بعدم استخدام الفحم أو الخشب أو أي شيء يتسبب في انبعاث الأدخنة أو الأتربة.	تلوث الهواء الناتج عن حرق المخلفات الصلبة في موقع المشروع.
المقاولين / تحت إشراف المالك	إنزال المقاول ب بغطية حمولات الشاحنات بالأغطية البلاستيكية (مشمع الطريان) لمنع تطاير المواد أو إنتشارها في الشوارع أو على مناطق إنشاء المشروع أثناء عمليتي النقل والتخزين	تلوث الطريق بواسطة المخلفات التي تقع على الأرض من فوق الشاحنات ومخلفات إطارات الشاحنات التي تتسبب في عمل سحابة ترابية.
المقاولين / تحت إشراف المالك	دمك مخلفات حفر التربة ورشها بالمياه بصورة منتظمة وتجنب إزالة المخلفات التي لن تستخدم ثانية في أسرع وقت ممكن خارج موقع العمل إلى المقاييس العمومية المعتمدة	تلوث الهواء الناتج عن تراكم التربة المزالة وتركها لأسابيع، حيث تجف بسبب حرارة الشمس والرياح مما يفتتها فتتبعث منها الأتربة التي تؤثر على الصحة.
٤. تأثير البيئة السمعية		
المقاولين / تحت إشراف المالك	تقنين أوقات الضوضاء والحد من مستوياتها من خلال الإدارة الجيدة لاستخدام المعدات وسيارات نقل مواد البناء وذلك للحد من التلوث السمعي وأخطاره على العمال كما يلتزم المقاولين باستخدام الماكينات الثقيلة منخفضة الصوت قدر الامكان وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية	التلوث الضوضائي الناتج عن المعدات وسيارات النقل وأنشطة نقل مواد البناء الكبير من الضوضاء.

المسئولية المؤسسية	تدابير تخفيف الأثر	التأثيرات البيئية المحتملة
	(لقانون البيئة) رقم ١٩٩٥/٣٣٨ وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ المادة رقم ٤ والملحق رقم ١٧	ويتأثر حجم التلوث الضوضائي بأنواع المعدات المستخدمة وأساليب الإنشاء المتبعه مواعيد العمل.
المقاولين / تحت إشراف المالك	وضع خطة إدارة مرور للمشروع كما يجب توجيهه وتوعية السائقين بالعلامات الإرشادية لممارسات السلامة والحد من الضوضاء.	حدوث ضوضاء بسبب: -محركات السيارة و-استخدام الكلاكسات -التوقف أو السير المفاجئ.
٥. التأثير على الحياة البرية		
المقاولين / تحت إشراف المالك	- ضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (لقانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ والملحق رقم ٤ - الإلتزام الكامل بكلفة البنود الواردة بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية سيؤدي - قدر الإمكان - إلى الحفاظ على الحياة البرية وعدم التأثير السلبي على أنماط هذه المنظومة.	- فقدان المأوى -تشتت الحيوانات بالمنطقة -هرجة الحيوانات -الاحتلال البيئي -انزعاج الحياة الحيوانية
٦. الإضرار بالمرافق والبنية الأساسية والتحتية والطرق		
المقاولين / تحت إشراف المالك	الاقتصاد في إستهلاك الكهرباء ، وتنظيم وإتباع إرشادات المرور لعربات النقل	الاستخدام المفرط للطاقة الكهربائية، زيادة الحركة المروية في الطرق الفعلية القائمة تجاه موقع العمل بالمشروع لنقل الوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات، أيضا لنقل المواد المستخدمة في أعمال البناء مثل المواسير والمضخات
٧. الأضرار بالصحة العامة		
المقاولين / تحت إشراف المالك	-يلتزم المقاول بتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ الصحية للعمال كما يجب أن تتجنب أية أعمال من شأنها تلوث مصادر المياه أو تلوث الماء أو التلوث السمعي مع التوصية بوضع الإجراءات الحاكمة لهذه المتلوثات. -يتم إتخاذ تدابير الأمان والسلامة من مهمات الوقاية الازمة للعاملين وإلزامهم بارتدائها وكذلك توفير الإسعافات الاولية وإتباع كل ما جاء بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ -يتم وضع علامات تحذيرية وشارات وأنوار وإتخاذ تدابير الأمان والسلامة والصحية المهنية للعمال ولموقع الاعمال للحماية من الحوادث. -يتم إلزام المقاول بعمل كافة تدابير الامان والسلامة وتأمين بيئة العمل ووضع العلامات التحذيرية والشرائط والاسوء، كما يكون من مسئولية المقاول إعادة الاشياء الى اصلها وإصلاح أي اضرار تلحق خلال التنفيذ أو الناتجة عن التنفيذ وذلك بالتنسيق مع المالك والمحافظة	ظهور آثار صحية سلبية نتيجة للأثرية المتبعثة أثناء والغازات الناتجة عن السيارات وتحركات العمل وحرق المخلفات الخطرة والضوضاء العالية الناتجة عن تشغيل المعدات الثقيلة عالية الصوت ومن الشاحنات وحركاتها وأيضا نتيجة التخلص من المخلفات السامة وغير السامة والفائض من الزيوت والوقود داخل مناطق الإنشاء أو خارجها كما أن العمال معرضين للحوادث أثناء العمل ومن الحوادث على الطرق المؤدية إلى منطقة المشروع.

المسئولية المؤسسية	تدابير تخفيف الأثر	التأثيرات البيئية المحتملة
	<p>والجهات ذات الصلة. - كما يجب أن يقوم مقاول المشروع بإلزام مشرف التنفيذ التابعين له، للعمل على سلامة وحماية عملاهم مع الحفاظ على نظافة المعسكرات والموقع لضمان أقصى درجة من الحفاظ على البيئة المحلية، لحين تسليم الموقع بعد استكمال الأعمال بالحالة التي تكون أفضل مما كان عليها الموقع قبل المشروع.</p> <p>- ضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (لقانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ والمادة رقم ٤٦ والملحق رقم ٩.</p>	
٨. التأثير المحتمل على البيئة الأثرية والثقافية		
القاوليـن / تحت إشراف المالك	<p>في حالة وجود مناطق أثرية خلال مرحلة التنفيذ، يلزم ايقاف العمل على الفور، وتسليم الموقع للمجلس الأعلى للأثار ويقوم مالك المشروع بدراسة نقل المشروع لمنطقة أخرى أو حسب التنسيق مع الجهات ذات الصلة</p>	لا توجد مناطق أثرية بموقع المحطة

المؤسسة المسئولة	تدابير تخفيف الأثر	تأثيرات البيئة المحتملة
مرحلة التشغيل		
١. الأضرار بالصحة العامة		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف المحطة فوراً عن الانتاج وسرعة أعمال الصيانة والاصلاح المطلوب وطبقاً لخطة الطوارئ المعمول بها في شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتخفيف أي حادثة محتملة لتقليل التأثير على العاملين وعلى المجتمع الخيط	تدور نوعية المياه المنتجة من المحطة في حالة حدوث أعطال بالمحطة مما يسبب مشاكل صحية
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	يجب التأكد من عمل منظومة معالجة الروبة وبعد إتمام أعمال التجفيف للروبة يتم التخلص منها في المدافن الصحية الخاصة بالمخلفات الصلبة الخطيرة بواسطة العربات المخصصة لذلك	مخاطر من عدم معالجة الروبة الناتجة من أعمال تنقية المياه
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	تفعيل القوانين البيئية للحفاظ على نوعية المياه الجوفية (قانون ١٩٨٢/٤٨ وتعديلاته)	المخاطر المرتبطة بالتخلص من المخلفات السائلة بشكل غير سليم
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة/المعامل / المالك	إتباع المرجعة المطلوبة وفقاً للمعايير التصميمية والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب	الافراط في الجرعة المطلوبة من ضغط الكلور منتظمة التنقية
المالك / شركة القابضة	صيانة أو تأهيل أو تنفيذ شبكة صرف صحى حديثة تستوعب تدفقات الصرف الصحى الناتجة عن توفير خدمة المياه أو تحسينها بمنطقة المشروع	المخاطر الصحية من طفح الصرف الصحى نتيجة لزيادة استهلاك المياه بعد تنفيذ مشروع المياه وذلك في حالة وجود بعض الأجزاء بمنطقة المشروع التي ليس متوفراً بها شبكة صرف صحى أو شبكة صرف قديمة ولا تستوعب تدفقات الصرف الناتجة عن توفير خدمة المياه أو تحسينها بمنطقة المشروع
٢. تدهور نوعية الهواء		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	-عزل المولدات قدر الامكان عن باقي المحطة وذلك لتقليل تأثير انبعاثاتها الملوثة على بيئه العمل بالمحطة. - التنسيق مع شركة الكهرباء لرعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة بغرض خفض الاعتماد على المولدات وما يتبعها من تأثير سلبي على نوعية الهواء.	تلوث الهواء نتيجة تشغيل المولدات
٣. تأثير البيئة السمعية		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	-المراقبة الروتينية على مستويات الضوضاء لضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (قانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ المادة رقم ٤ والملحق رقم ١٧	الضوضاء الناتجة عن الطلبات وأجهزة النواوخ والمولدات

التأثيرات البيئية المحتملة	تدابير تخفيف الأثر	المسئولية المؤسسية
٤. الأضرار بالبيات / الحياة النباتية		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	-ضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (القانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ والملحق رقم ٤ . -الصيانة الوقائية الجيدة وتواجد رد فعل سريع في حالة الأعطال الطارئة.	التلوث الناتج عن انسكاب الزيوت، المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.
٥. التأثير على الحياة البرية		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	-ضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (القانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ والملحق رقم ٤ . -ضمان وجود خطة من أجل التطبيق السليم لإدارة المخلفات الصلبة.	تأثير البيئة الحيوانية سلبياً بانتشار المخلفات الصلبة في موقع مختلفة داخل أو خارج المحطة
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	الزام العاملين باتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية في التعامل مع المخلفات الخطرة.	التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة الخطرة.
٦. التأثير على قوة العمل		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / إدارة التشغيل والصيانة بالشركة	-يتعين مراعاة وإتباع أنظمة السلامة الصارمة لتجنب حوادث العمل. -تنظيم ندوات ودورات تدريب فني وتوعية بيئية وصحية لكافة فرق التشغيل والصيانة بالمحطة.	الإصابات والحوادث التي يتعرض لها العمال أثناء العمل أو الصيانة
٧. الإضرار بالمرافق والبنية الأساسية والتحتية والطرق		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / إدارة التشغيل والصيانة بالشركة	- جمع كافة أنواع المخلفات من المحطة والتخلص الفوري منها عن طريق نظام مناسب لذلك، يتم تصميمه بشكل يتلاءم مع المكان بالصورة التي تضمن عدم التسبب في التلوث أو عوامل الإزعاج - حفظ المخلفات الكيماوية في أماكن التخزين مع التوصية أيضاً بالتنظيف الفوري لزيوت الوقود والتشحيم باستخدام مواد التنظيف المعتمد استخدامها، وحفظ تلك المواد في أماكن التخزين المخصصة لهذا الغرض حين نقلها للمقابل المعتمدة للتخلص منها. - ضمان حسن تدابير الصيانة الوقائية والتعامل السليم والتخلص من حاويات المواد الكيماوية وغيرها.	انتشار المخلفات الصلبة والخطرة (المخلفات الكيماوية وغيرها)
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / إدارة التشغيل والصيانة بالشركة	الإنتاج في إستهلاك الكهرباء قدر المستطاع وطبقاً لخطوط التشغيل القياسية للمحطة والأخذ	الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية بالمحطة
٨. الأضرار بالصحة العامة للعاملين بالمشروع		
فريق التشغيل والصيانة بالمحطة / المالك	- توفير المعدات الصحية الوقائية لجميع العاملين في المحطة والأخذ (أحذية، قفازات، خوذ رأس ، معدات نظافة ، اسعافات أولية وخلافه). - ضمان حسن تدابير الوقائية والتعامل السليم وغيرها.	عرض العاملين بالمشروع، بصفة متكررة إلى الإصابات المهنية أثناء مراحل التشغيل، وذلك بسبب عدم الالتزام باللوائح الخاصة بالصحة العامة

المسؤولية المؤسسية	تدابير تخفيف الأثر	التأثيرات البيئية المحتملة
	<ul style="list-style-type: none"> -الالتزام باللوائح الخاصة بالصحة العامة والسلامة المهنية -الالتزام بخطط ونظم وتعاليم التشغيل والصيانة -ضمان التطابق مع معايير اللائحة التنفيذية ١٩٩٥/٣٣٨ (لقانون البيئة ٤ لعام ١٩٩٤) وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لعام ٢٠١١ والمادة رقم ٤٦ الملحق رقم ٩. 	والسلامة، وتعامل المهندسين والعمال اليومى مع الروبة والأخطار الناجمة عن مرافق المشروع

خطط الإدارة البيئية بالمحطة (في مرحلة التشغيل)

من منطلق التزام المنشأة بحماية البيئة وضمان مستوى مرتفع للأداء البيئي تقوم المنشأة بتطوير عدد من خطط الإدارة البيئية التي تتناول مختلف الجوانب البيئية للمشروع ويجب مراعاة البعد البيئي في أثناء عمليات التشغيل للمشروع، في هذا الإطار تتناول خطط الإدارة البيئية الجوانب التالية:

- إدارة المخلفات الصلبة والخطرة.
- إدارة الكيماويات.
- الصيانة الوقائية.
- خطط منع الانسكابات.
- النظافة العامة والترتيب.
- مكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ.
- التدريب والتوعية.

وتشمل هذه الخطط المختلفة ما يلى:

إدارة المخلفات الخطرة

• تحديد المخلفات الخطرة

يتم تحديد المخلفات الخطرة طبقاً لقائمة المخلفات الخطرة الصادرة من وزارة الصناعة عام ٢٠٠٢ وفقاً لذلك، فإن المخلفات الخطرة المتولدة من العمليات المختلفة تشمل: زيوت المعدات المستهلكة ، عبوات الكيماويات المستعملة...الخ.

توفر الأدلة الإرشادية الصادرة من جهاز شئون البيئة المعلومات المتعلقة بطرق الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة متضمناً مرحلة التولد والتصنيف والت تخزين والنقل وحتى مرحلة التخلص النهائي .

● فصل المخلفات الخطرة

يتم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة، وذلك استناداً إلى التصنيف السليم للمخلفات الخطرة.

لذلك فإنه من الضروري أن يكون جميع العاملين المعنيين بتداول المخلفات الخطرة على دراية بكيفية تحديد هذه النوعية من المخلفات.

● تخزين المخلفات الخطرة في الموقع

يتم تخزين المخلفات مؤقتاً داخل الموقع طبقاً لمتطلبات قانون ٤ / ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية.

● التخلص من المخلفات الخطرة

بالنسبة للزيوت والشحوم المستهلكة المستخدمة في المعدات والعمليات المختلفة يتم جمعها في براميل وتخزن حتى يتم التخلص النهائي منها ، وطبقاً لنظام تدوير الزيوت المستهلكة القائم في مصر، يتم جمع الزيوت المستهلكة عن طريق الجهات المعنية بذلك في مصر مثل (شركة مصر للبترول أو الهيئة التعاونية للبترول أو إعادةتها للمورد) ثم إرسالها للتدوير في إحدى الشركات المتخصصة بتدوير الزيوت / الشحوم المستهلكة.

● سجل المخلفات الخطرة

يتم إعداد سجل للمخلفات الخطرة ضمن السجل البيئي للمنشأة ، يتضمن بيانات عن أنواع وكثيارات المخلفات الخطرة الناتجة ووسائل للتخلص منها.

إدارة المخلفات الصلبة

تتم إدارة المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات التشغيل بطريقة سليمة أثناء مراحلها المختلفة، بدءاً من التولد، التداول، التخزين والتخلص النهائي، وتطبيق مبدأ الحد من تولد المخلفات عند المصدر، والذي يتضمن جمع والتخلص من المخلفات الصلبة في أماكن مخصصة بالمنشأة، ويتم إدارة كافة المخلفات الصلبة طبقاً لمتطلبات قانون ٤ / ١٩٩٤ وقانون ٣٧ / ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة.

إدارة المواد الكيميائية

يجب أن تقوم المنشأة بالاحتفاظ بسجلات خاصة للكيماويات، تتضمن بيانات عن أنواعها وكثيارات الأمان والسلامة للمواد ، وذلك طبقاً لمتطلبات المادة ٢١١ من قانون العمل (٢٠٠٣/١٢) وقرار وزير القوى العاملة رقم ٢٠٠٣/٢١١ بخصوص المتطلبات لمنع الأخطار الفيزيائية، الكيميائية، الحيوية والميكانيكية

في بيئة العمل، وتنص المادة رقم (٣٤) على وجوب احتفاظ المنشآت بسجلات / تقارير / سجل للأمان الكيميائي التي يجب أن تحتوي على:

- أنواع وكثيارات المواد الكيميائية والخواص الفيزيائية والكيميائية لها.

- المخاطر المحتملة على الصحة البشرية والبيئة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم.

- الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية.

- إجراءات التخزين والنقل السليم.

- التخلص السليم من المخلفات الكيميائية.

- تاريخ إعداد السجل.

ويتم الالتزام بمتطلبات التداول الآمن للكيماويات الواردة في بطاقات السلامة والأمان لتلك المواد ومرفق في الملحق رقم ٧ لهذه الدراسة بطاقة السلامة والأمان الخاصة بالتعامل مع غاز الكلور.

الصيانة الوقائية

يتم أخذ أنواع المختلفة للصيانة المخططة (وقائية / تنبئية) في الاعتبار، وذلك بهدف تفادي الحاجة لعمليات الصيانة الطارئة عند توقف المعدة/وحدة (ما يعده خسارة لربحية المشروع) كما مطلوب تطبيق الصيانة الوقائية والتنبئية لضمان التشغيل السليم للضواغط ، المضخات ، خطوط الأنابيب والوصلات الخ، كما مطلوب تطبيق برامج التفتيش النوعي بشكل دوري للمحافظة على المعدات والآلات في طور صلاحية التشغيل، علاوة على ذلك، فإن كافة المعدات الاستاتيكية وخطوط الأنابيب مطلوب إختبارها وتشتمل برامج الصيانة الوقائية العناصر الأساسية التالية:

- جرد المعدات ورصد مؤشرات التشغيل والتصميم، والتي ستكون مؤشر للصيانة الوقائية.

- تسجيل معدلات وأسباب توقف الماكينات.

- تقييم حالة المعدات باستخدام المعايير القياسية التشغيلية.

- يتم الاحتفاظ بسجلات تتضمن مواعيد فحص، إصلاح، ومؤشرات توقف المعدات.

وتتضمن قياسات الصيانة (على سبيل المثال) ما يلى:

■ بطاقات تاريخ صيانة المعدات، وستكون في مكان وجود المعدة.

■ الجدول الرئيسي للصيانة الوقائية.

■ كتيبات تعليمات وإرشادات الصيانة الصادرة من المورد.

- وجود ملف إلكتروني أو يدوى خاص بتواريخ الإصلاح.
- كما مطلوب إعداد برنامج زمنى لصيانة الأعمال الميكانيكية بالإضافة إلى الإحلال الدوري للأجزاء الميكانيكية قبل تلفها، وتشمل المعدات التي سيجرى فحصها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

 - كاشفات الحرائق.
 - أجهزة التحكم في درجات الحرارة.
 - مهمات الوقاية الشخصية.
 - إعداد برامج للصيانة والإصلاح.

- معايرة جميع أجهزة القياس التي تتعلق بالإندار وفحصها للتأكد من سلامة عملية التشغيل.

خطة منع الانسكاب واحتياطات التخزين

يعتبر منع الانسكاب والتسرب إجراء هام لمنع التلوث وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية والمنتجات التي يمكن أن ينبع عنها الانسكاب /التسربات، ويمكن الحد من /منع الانسكاب والتسرب، من خلال تطبيق نظام إدارة جيدة للمواد الكيماوية، بالإضافة إلى تبني برامج الصيانة الوقائية، من ناحية أخرى، في حالة حدوث الانسكاب بصورة طارئة /عرضية ، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معه واحتواه.

• خطط الحد من الانسكابات

سيكون مطلوب من المنشأة وضع خطة للحد من الانسكابات وإجراءات لضمان اتخاذ إجراءات فعالة وفورية في حالات الانسكابات الطارئة، وستعتمد تفاصيل الخطة التي تعتمد على الخصائص الفيزيائية وحجم المواد التي يتم التعامل معها، خصائصها الكيميائية ، واحتمال إنبعاثها، تشمل الإجراءات الخاصة للتصدیي الانسكابات ما يلى:

- مراجعة بطاقة بيانات سلامة المواد أو المراجع الأخرى لتسرب وسائل ومواد التنظيف ، وال الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية (مثل الكمامه ، والقفازات ، والملابس الواقية ، إلخ).
- الحصول على كميات كافية وملائمة من أنواع السيطرة على تسرب المواد.
- أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم في حالة وجود تسرب.
- خطط لإخلاء القاعة أو المبنى، حسب الاقتضاء.
- تعليمات لاحتواء تسرب المواد ، بما في ذلك احتمال انبعاثها إلى البيئة.
- السيطرة على تسرب المواد ومهامات الوقاية الشخصية.

- وضع إجراءات لتطهير المنطقة بعد التنظيف.
- مناقشة خطط الحد من الانسكابات مع جميع العاملين في هذا المجال والذين من المتوقع أن تستجيب خارج مجال عملها للمساعدة في تنظيف الانسكاب.

الترتيب والنظافة العامة والصحة والإدارة الداخلية

بالنسبة إلى ذلك، تقوم اللجنة المختصة بالسلامة والأمان بالتفتيش الدوري على الوحدات الإنتاجية لضمان كفاءة الترتيب العام والإدارة الداخلية للمنشأة ويلزم أن تتبع المنشأة كافة الإجراءات التي تضمن نظافة وترتيب المحطة والتي تتضمن:

- الاستخدام الأمثل لمياه التنظيف والغسيل.
 - إجراء قياسات وقائية كافية للضوضاء والوطأة الحرارية في المناطق المختلفة داخل المنشأة.
 - التقليل من الإنسكابات خلال عمليات تداول المواد ونقلها.
- وكذلك يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للعاملين القائمين بتشغيل الصيانة للمشروع حتى يقوموا بأداء عملهم في الظروف الملائمة مع عمل كافة احتياطات الأمان كما يلى:
- توافر صندوق للإسعافات الأولية في مكان واضح يسهل الوصول إليه ويحتوى على الأوصاف المناسبة والتجهيزات الطبية.
 - ترك ثياب العمل والخوذة والقفاز والحذاء والسترة الواقعية في مكان العمل عند مغادرة الموقع.
 - غسل المعدات بالمياه النظيفة قبل تخزينها (الكواريك، الفئوس، الشوك، الجرافات، وغيرها).
 - تطعيم العاملين ضد التيتانوس والتيفود وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم.
 - في حالة إجراء أعمال الصيانة يتم استخدام القفازات المناسبة والمعدات المعزولة.
 - التنظيف والتطهير الفوري للحروق والخدوش والسحجات.
 - غسل اليدى قبل أكل أى اطعمة أو مشروبات أو حتى عند إشعال السجائر.
 - التأكد من حفاف الأيدي والملابس والأحذية عند العمل بجوار أى مفاتيح كهربية.
 - إهتمام العاملين الزائد بالنظافة الشخصية.
 - إرشاد العاملين بكيفية القيام بالإسعافات الأولية لنفسه وللآخرين بما فيها حقن الأوصاف.

خطة مواجهة الحرائق

يتم توفير أجهزة إطفاء الحرائق المناسبة (ماء، بودرة، ثاني أكسيد الكربون ... الخ) في كافة المباني والإنشاءات، وفي حالة حدوث حريق، فإن الاستجابة الأولية ستكون تشغيل جرس الإنذار وإخلاء المنطقة طبعًا لخطة الإخلاء المعدة سلفا لمكافحة الحرائق، ويتعين أن تتفق عليها هيئة الحماية المدنية، وينبغي أن تراعي الشركة المشغلة مستوى كمية مكافحة الحرائق المحلية وعما إذا كانت المعدات متاحة للاستخدام في المنشأة في حال وقوع حالة طوارئ كبرى أو الكوارث الطبيعية.

خطة الطوارئ

مطلوب أن تعد الشركة المشغلة خطة طوارئ مكتوبة، للاستجابة وتحفيض أي حادثة محتملة لتقليل التأثير على العاملين وعلى المجتمع والبيئة وفقاً للقوانين المحلية فيما يختص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة ، ويتم تدريب العاملين على تنفيذ الخطة وعلى رد الفعل في حالة الطوارئ، ويجب بالالتزام التالي:

- رفع مستوى العاملين المعرفي والتدربي.
- إدخال التحسينات التي ترفع معاملات الأمان وتنعنحو الحوادث.
- إعداد سجل متكامل للحوادث وتعليمات الأمان.
- التدريب على الاستجابة للطوارئ والتخفيف من آثارها.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد "خطة طوارئ" للتعامل مع المراحل التالية:
 - الاستعدادات، وتشمل تحديد أنشطة الاتصال بالأجهزة الحكومية والمنظمات والأفراد المعنيون بالإنقاذ وتقليل الضرر.
 - الاستجابة، وتشمل الأعمال الضرورية لتقليل الخسائر في الأرواح وتلف الممتلكات والتزود بالمساعدة الطارئة.
 - استعادة الحالة الطبيعية، وتشتمل على النشاطات قصيرة وطويلة الأجل التي تعيد عمليات التشغيل إلى وضعها العادي وتساعد على إرجاع البيئة المحيطة إلى حالتها السابقة.
 - التخفيف، ويتضمن النشاطات التي تزيل أو تخفض احتمالات وقوع الكارثة.

وتحدد البرامج التالية جزءاً رئيسياً من خطة الطوارئ:

برنامج منع مخاطر الكيماويات

تقوم المنشأة بوضع السياسات والإجراءات المكتوبة الالازمة للتعامل مع كل جوانب إدارة السلامة والأمان للعملية الإنتاجية بحيث يحتوي برنامج المنع على العناصر والسياسات التالية:

- معلومات خاصة بأمان التشغيل، يتم توفير كافة المعلومات وسجلات وعمليات التشغيل، بما في ذلك المعلومات الخاصة بأخطار المواد الكيميائية، تقنية التشغيل مع إجراءات التشغيل الآمنة، سجلات المعدات ومتطلبات التصميم.

- التدريب على التشغيل، ويتم تدريب كافة العاملين في الوضع الابتدائي على العمليات الموجودة وإجراءات تشغيلها علاوة على تكرار التدريب في فترات مختلفة لاستعادة المعلومات كلما امكن.

خطة الاستجابة للطوارئ

قد تسبب حالات الطوارئ المحتملة في أي مشروع أو تركيبات في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح أو تلف الممتلكات أو العرقلة داخل وخارج حدود المشروع ويحتمل أن تنتج الطوارئ عن تشغيل غير عادي داخل الموقع أو بسبب طرف ثالث أو بالعامل الطبيعي وإذا أصبحت الطوارئ خارج نطاق التحكم - ويمكنها إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت المجاورة - يمكن في هذه الحالة تعريفها كطوارئ خارجية أما الطوارئ التي يمكن التحكم فيها بالوسائل المتاحة والتي لا تتد خارج حدود المنشأة يمكن تعريفها كطوارئ داخلية.

أهداف خطة الطوارئ في الموقع:

- السيطرة على حالات الطوارئ.
- حماية حياة الإنسان.
- تقليل الضرر في الممتلكات والبيئة واستعادة الحالة الطبيعية.

خطة الرصد الذاتي

تُعد خطة الرصد الذاتي مكوناً هاماً وضرورياً في خطة وهيكل الإدارة البيئية للمشروع فهي توفر المعلومات اللازمة للمراجعة الدورية وتعديل خطة الإدارة البيئية، وبالضرورة تضمن إنجاز الحماية البيئية من خلال الكشف المبكر عن التأثيرات البيئية السلبية وتعد برامج الرصد الذاتي لتناول كافة مؤشرات التلوث وسوف تساعد نتائج الرصد متعدد القرارات بالشركة المشغلة على وضع القرارات الخاصة بالإجراءات التصحيفية للالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، وضمان حماية البيئة وسلامة بيئه العمل وكذلك اتخاذ إجراءات التشغيل والتحفيف الملائمة واتباع خطة الإدارة البيئية، ويجب أن يتضمن السجل البيئي للمحطة:

- قائمة بالمواد الخام والمواد الكيماوية المستخدمة.
- قائمة بالمواد الخطرة والمخلفات.
- نتائج الرصد البيئي.

مرفق (٩)

شهادة القيد والاعتماد للاستشاري البيئي



شهادة قيد واعتماد

استشاري بيئي

وزارة البيئة
جهاز شئون البيئة

يشهد جهاز شئون البيئة بأن السيد / **محمد محمد عبد العظيم**
قد تم قيده واعتماده كاستشاري بيئي في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي (مشروعات بنياءً وأسائلاً)
بناء على قرارalg الجنة العليا للاقيد واعتماد المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٩
مكرر من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١١
البيئة ولأحنته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١
وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١٥ / ٥ / ٢٠١٩
رقم القيد: ٣٤٥١٩ / ٥ / ٢٠١٩

وتعتبر هذه الشهادة لا غيّر في حالة وقف الترخيص لسيادته الذي سبب قانوني.

وزير البيئة
رئيس اللجنة العليا للاقيد واعتماد
محمد عبد العظيم

الرئيس التنفيذي
رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للاقيد واعتماد
محمد عبد العظيم